


Schemat ideowy zasilania ulicznego w Rymanowie Zdroju przy ul. Krzemiennej

Szafa sterownicza Pomiarowa SO

$P_{szcz} = 0,5kW$

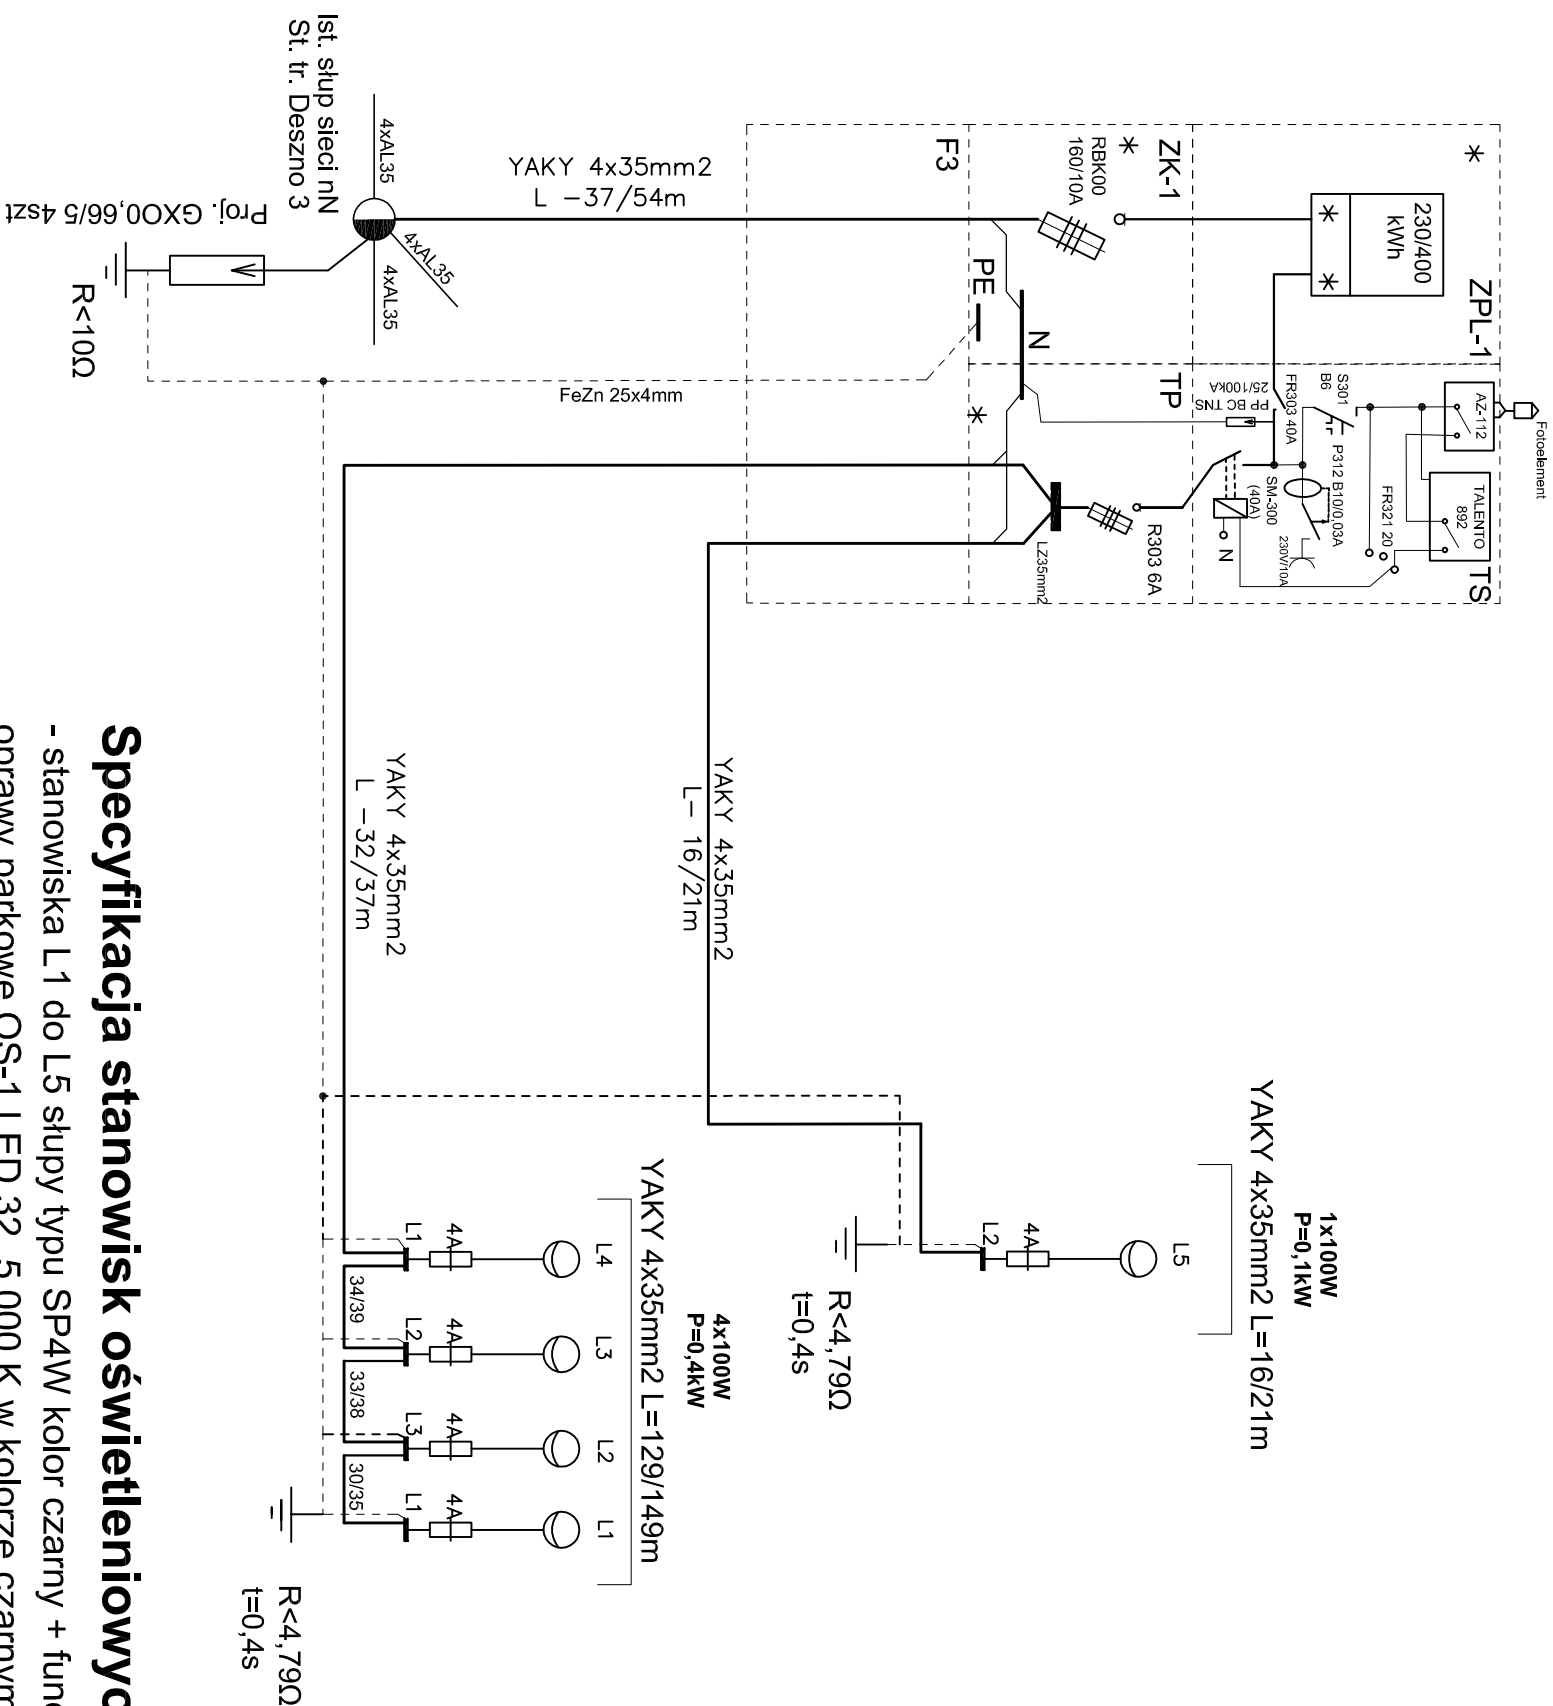

Specyfikacja stanowisk oświetleniowych

- stanowiska L1 do L5 słupy typu SP4W kolor czarny + fundament B40 oraz oprawy parkowe OS-1 LED 32, 5 000 K w kolorze czarnym - 5szt

St. Tr. Deszno 3

OCHRONA PRZY USZKODZENIU:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TT

- * – obwody przystosowane do plombowania
- uziom poziomy bednarka FeZn 25x4mm, podłączyć szafę SD oraz słupy oświetlenia
- obudowy z tworzywa termoutwardzalnego lakierowane
- okablowanie złącza wykonat kolorystyką przewidów zgodnie z normą
- wybudowane urządzenia pozostają na majątku odbiorcy, oznaczyć tabliczkami WD

Zamawiający - organizator przetargu		Stanisław Bokowy		INWESTOR:		Gmina Rymanów	
38-406 Bóbrzyków ul. Władysława Jagiełły 29 Tel. 333 133 233						ul. Młkowskiego 14a, 38-480 Rymanów	
OBIEKT		Oświetlenie ul. Krzemiennej w Rymanowie Zakroju					
RYSUNEK		Schemat ideowy zasilania oświetlenia ulicznego w Rymanowie ul. Krzemienna					
Projektant		Inż. Jerzy Przybyłowicz		Upr. GT-NB-63/118/76			
Asystent Projektanta		Stanisław Bokowy					
Skala: ---		Data: 11 - 2011r		Format rys: A3		Nr proj. GR002	
						Nr rys. 03	