


# Schemat ideowy zasilania ulicznego w Rymanowie Zdroju przy ul. Wierzbowej


Szafa sterowniczo Pomiarowa SO

**$P_{szcz} = 0,9kW$**

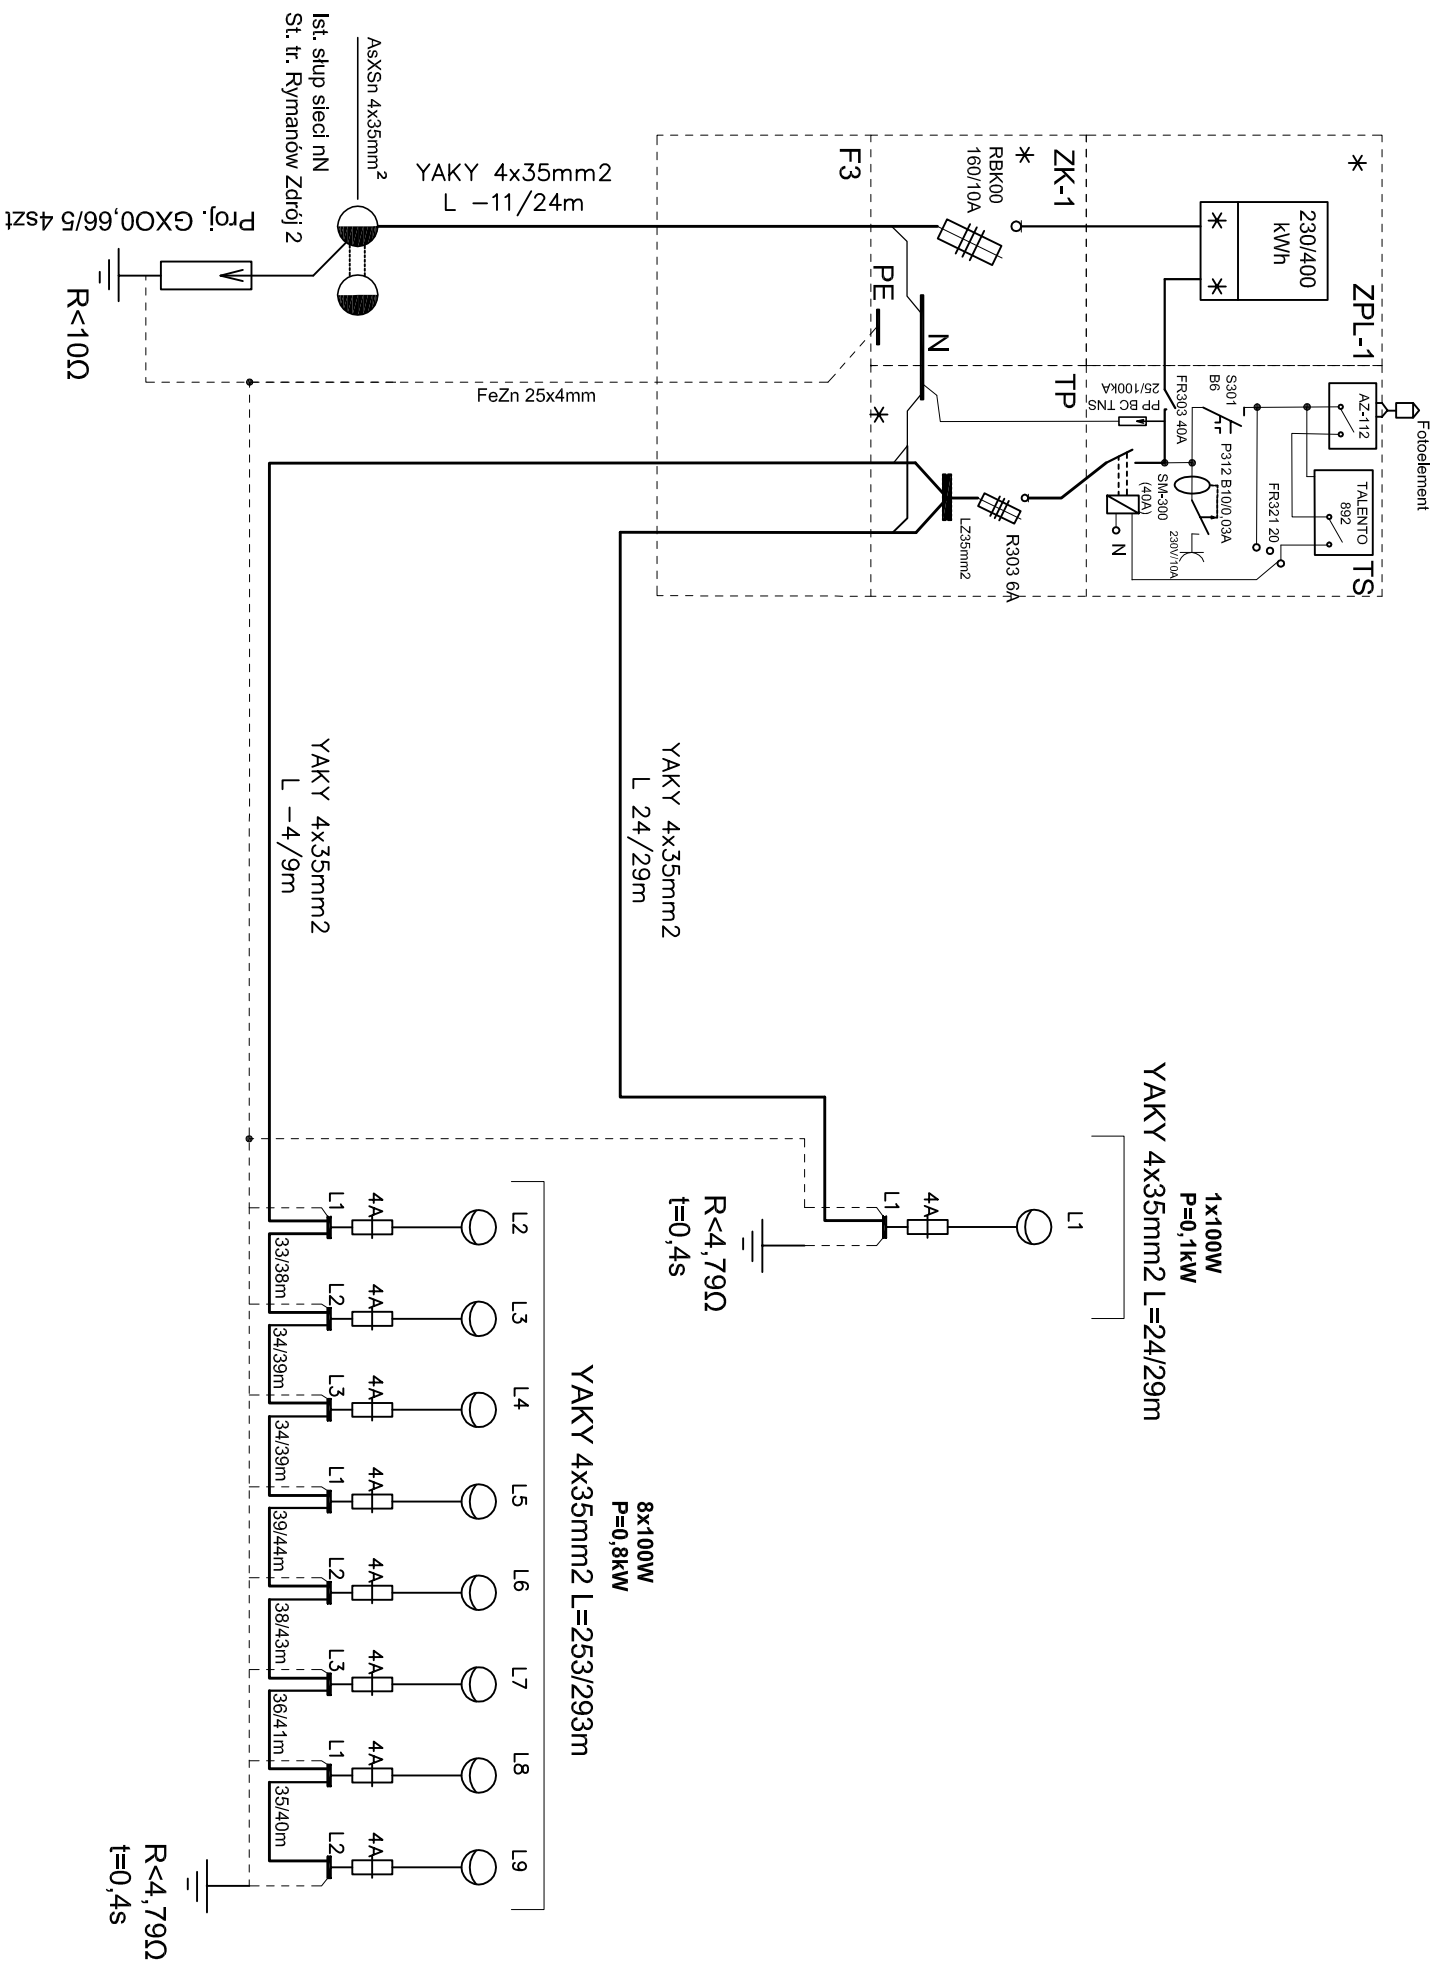

## Specyfikacja stanowisk oświateniowych

- stanowiska L1do L9 słupy typu SP4W kolor czarny + B40 oraz oprawy OPA-1 S100W z kloszem AURIS PMMA z daszkiem i rastrem firmy ROSA - 9szt

	Stanisław Bokowy	INWESTOR:	Gmina Rymanów
	38-406 Dąrzyków ul. Władysława Jagiełły 29 Tel. 533 133 233		ul. Młkowskiego 14a, 38-480 Rymanów
OBIEKT	Oświetlenie ul. Wierzbowej w Rymanowie Zdroju		
RYMUNEK	Plan zagospodarowania działki		
Projektant	inż. Jerzy Przybyłowicz	Upr. GT-NB-63/118/76	
Asystent projektanta	Stanisław Bokowy		
Skala: ---	Data: 11 - 2011r	Format rys: A3	Nr proj. GR003 Nr rys. 03

# St. Tr. Rymanów Zdrój 2 układ sieci

二

## OCHRONA PRZY USZKODZENIU:

## SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TT

- obwody przystosowane do plombowania
- uziom poziomy beznarątk. FeZn 25x4mm, podłączyć szafę SI oraz słupy oświetleniowe
- obudowy z tworzywa termoutwardzalnego lakierowane
- okablowanie złącza wykonać kolorystyką przewodów zgodnie z normą
- wybudowane urządzenia pozostają na majątku odbiorcy, oznaczyć tabliczkami W□