



PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
STUDZIENKI Sd27÷Sd20 - SKALA 1:100/500

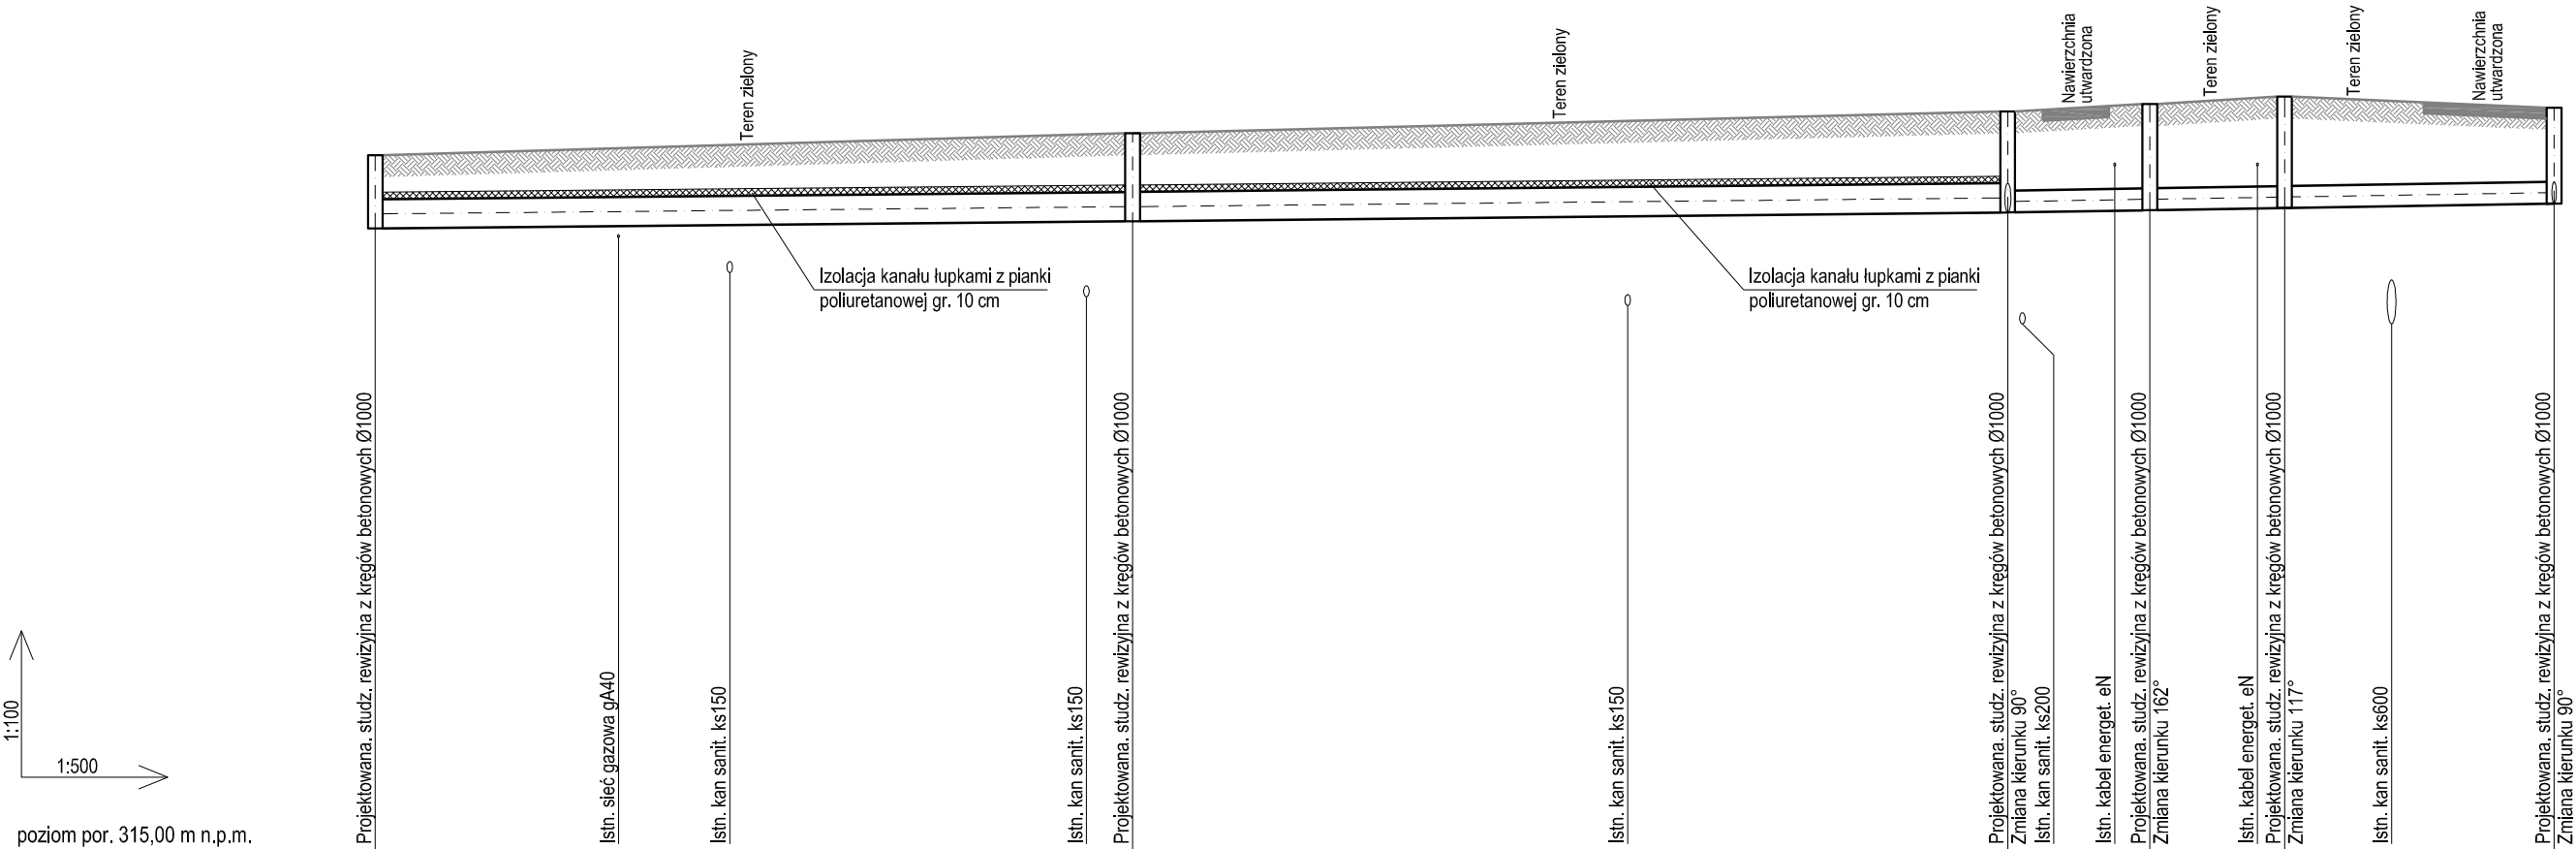

WĘZEL	Sd27				Sd26				Sd25	Sd24	Sd23	Sd20		
RZĘDNA TERENU ISTN. [m n.p.m.]	324.60				324.90				325.20	325.30	325.40	325.25		
RZĘDNA TERENU PROJ. [m n.p.m.]	324.60				324.90				325.20	325.30	325.40	325.35		
RZĘDNA DNA RURY [m n.p.m.]	323.60			323.69	323.70			323.82	323.85	323.87	323.88	323.94		
ZAGŁĘBIENIE [m]	1.00				1.20				1.38	1.45	1.52	1.41		
MATERIAŁ, ŚREDNICA /SPADEK [%]	0,20%				0,20%				0,30%	0,30%	0,30%	0,30%		
	PP X-Stream DN400 mm SN8				PP X-Stream DN400 mm SN8				PP X-Stream DN300 mm SN8	PP X-Stream DN300 mm SN8	PP X-Stream DN300 mm SN8			
ODLEGŁOŚĆ [m]	51,70				59,75				9,70	9,20	18,40			
DŁUGOŚĆ [m]	0,00	16,60	24,20	48,55	51,70	85,50	111,45	112,45	118,75	121,15	128,50	130,35	137,65	148,75

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
STUDZIENKI Sd20÷Sd11 - SKALA 1:100/500

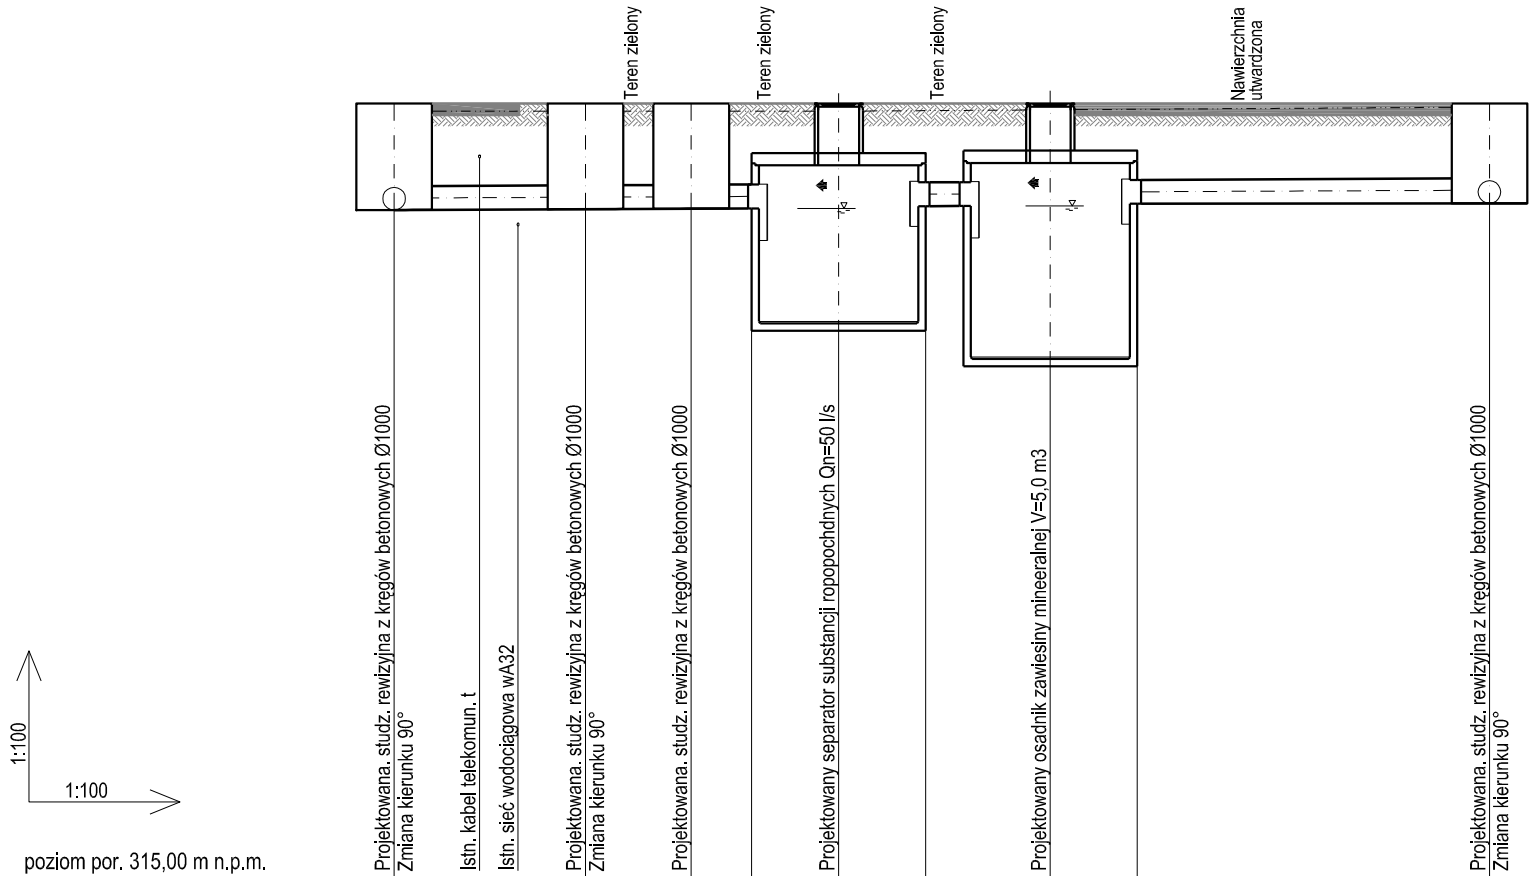

WĘZEL	Sd20	Sd12	Sd12	SK	OZ	Sd11
RZĘDNA TERENU ISTN. [m n.p.m.]	325.25	325.25	325.25	325.25	325.25	325.30
RZĘDNA TERENU PROJ. [m n.p.m.]	325.35	325.35	325.35	325.35	325.35	325.35
RZĘDNA DNA RURY [m n.p.m.]	323.94	323.95	323.96	323.96	323.99	324.03
ZAGŁĘBIENIE [m]	1.41	1.40	1.39	1.39	3.01	1.32
MATERIAŁ, ŚREDNICA /SPADEK [%]	0,30%					PVC SN8 Ø315x9.2 mm
ODLEGŁOŚĆ [m]	2.53	1.40	0.80	2.30	0.50	4.66
DLUGOŚĆ [m]	0.00	1.13	1.64	2.63	3.93	4.73

PAWEŁ PUDEŁKO

38-400 Krosno
ul. Tkacka 28
NIP: 684 209 00 98
email: grupa_box@wp.pl
tel: 698 661 638

GRUPA BOX

ARCHITEKCI

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994, Dz.Uz.Nr poz. 63 z dnia 23-02-1994

Opis: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Adres: 38 - 480 Rymanów ul. Młkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15

Inwestor: Gmina Rymanów 38 - 480 Rymanów ul. Młkowskiego 14a

Projektant: mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ nr upr. PDK/0071/PWOS/06

Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz TOTOŚ mgr inż. Małgorzata OSTRÓWKA-BRACH

Sprawdzający

Podpis: _____

Podpis: _____

Podpis: _____

Treść rysunku: Zewnętrzne instalacje sanitarne - Profile podłużne kanalizacji deszczowej

Stadium: Projekt Wykonawczy

Branża: SANITARNA

Data: Kwiecień 2012

Skala: 1:100/500

Nr rysunku: PZ-02