



PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ
STUDZIENKI WSs1+Sks3 - SKALA 1:100/500




WĘZEL	WSs1	Sks1	Sks2	Sks3
RZĘDNA TERENU ISTN. [m n.p.m.]	325.80	325.50	325.50	325.50
RZĘDNA TERENU PROJ. [m n.p.m.]	325.35	325.35	325.35	325.30
RZĘDNA DNA RURY [m n.p.m.]	323.80	324.01	324.16	324.36
ZAGŁĘBIENIE [m]	1.55	1.34	1.19	0.94
MATERIAŁ, ŚREDNICA /SPADEK [%]	1.00% PVC SN8 Ø 160x4,7 mm			
ODLEGŁOŚĆ [m]	21,25	14,94	19,62	
DŁUGOŚĆ [m]	0.00	18.85 21.25	34.05 36.19 38.14	43.59 55.81

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ
STUDZIENKA Sks1 - SKALA 1:100



WĘZEL	Sks1	BUD
RZĘDNA TERENU ISTN. [m n.p.m.]	325.50	325.50
RZĘDNA TERENU PROJ. [m n.p.m.]	325.35	325.35
RZĘDNA DNA RURY [m n.p.m.]	324.01	324.19
ZAGŁĘBIENIE [m]	1.34	1.16
MATERIAŁ, ŚREDNICA /SPADEK [%]	1.00% PVC SN8 Ø 160x4,7 mm	
ODLEGŁOŚĆ [m]	17,94	
DŁUGOŚĆ [m]	0.00	7.40 8.79 14.25 17.94

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ
STUDZIENKA Sks2 - SKALA 1:100

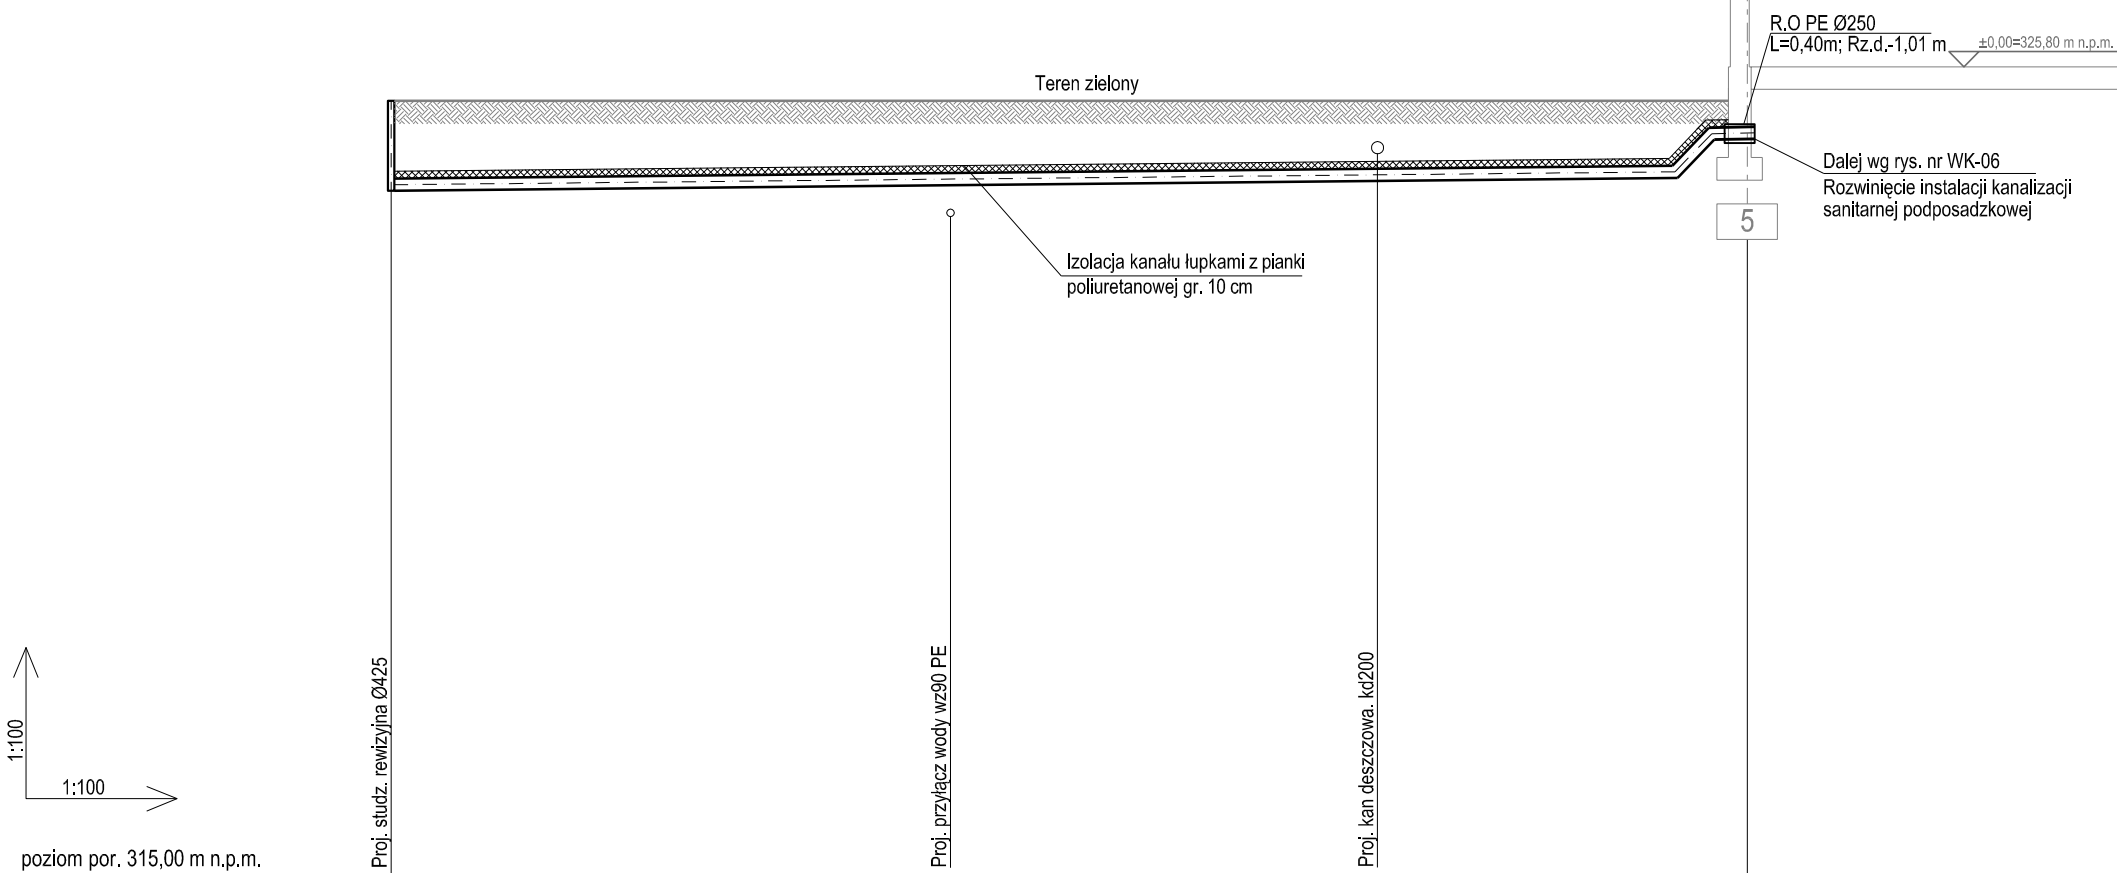

WĘZEL	Sks2	BUD
RZĘDNA TERENU ISTN. [m n.p.m.]	325.50	325.40
RZĘDNA TERENU PROJ. [m n.p.m.]	325.35	325.35
RZĘDNA DNA RURY [m n.p.m.]	324.16	324.34
ZAGŁĘBIENIE [m]	1.19	1.01
MATERIAŁ, ŚREDNICA /SPADEK [%]	1.00% PVC SN8 Ø 160x4,7 mm	
ODLEGŁOŚĆ [m]	17,94	
DŁUGOŚĆ [m]	0.00	7.40 13.00 17.94

Paweł Pupełko 38-400 Rymanów ul. Tkacka 28 NIP: 684 209 09 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636			GRUPA BOX ARCHITEKCI		
Opis: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Projektant: mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ nr upr. PDK/0071/PWOS/06	Podpis:	Treść rysunku: Zewnętrzne instalacje sanitarne - Profile podłużne kanalizacji sanitarnej		
Adres: 38 - 480 Rymanów ul. Mitkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15	Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz TOTOŚ mgr inż. Małgorzata OSTRÓWKA-BRACH	Podpis:	Stadium: Projekt Wykonawczy	Branża: SANITARNA	
Inwestor: Gmina Rymanów 38 - 480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a	Sprawdzający	Podpis:	Data: Kwiecień 2012	Skala: 1:100	Nr rysunku: PZ-07