


INSTALACJA CHŁODNICZA (KLIMATYZACJI) - RZUT PODDASZA
SKALA 1:100

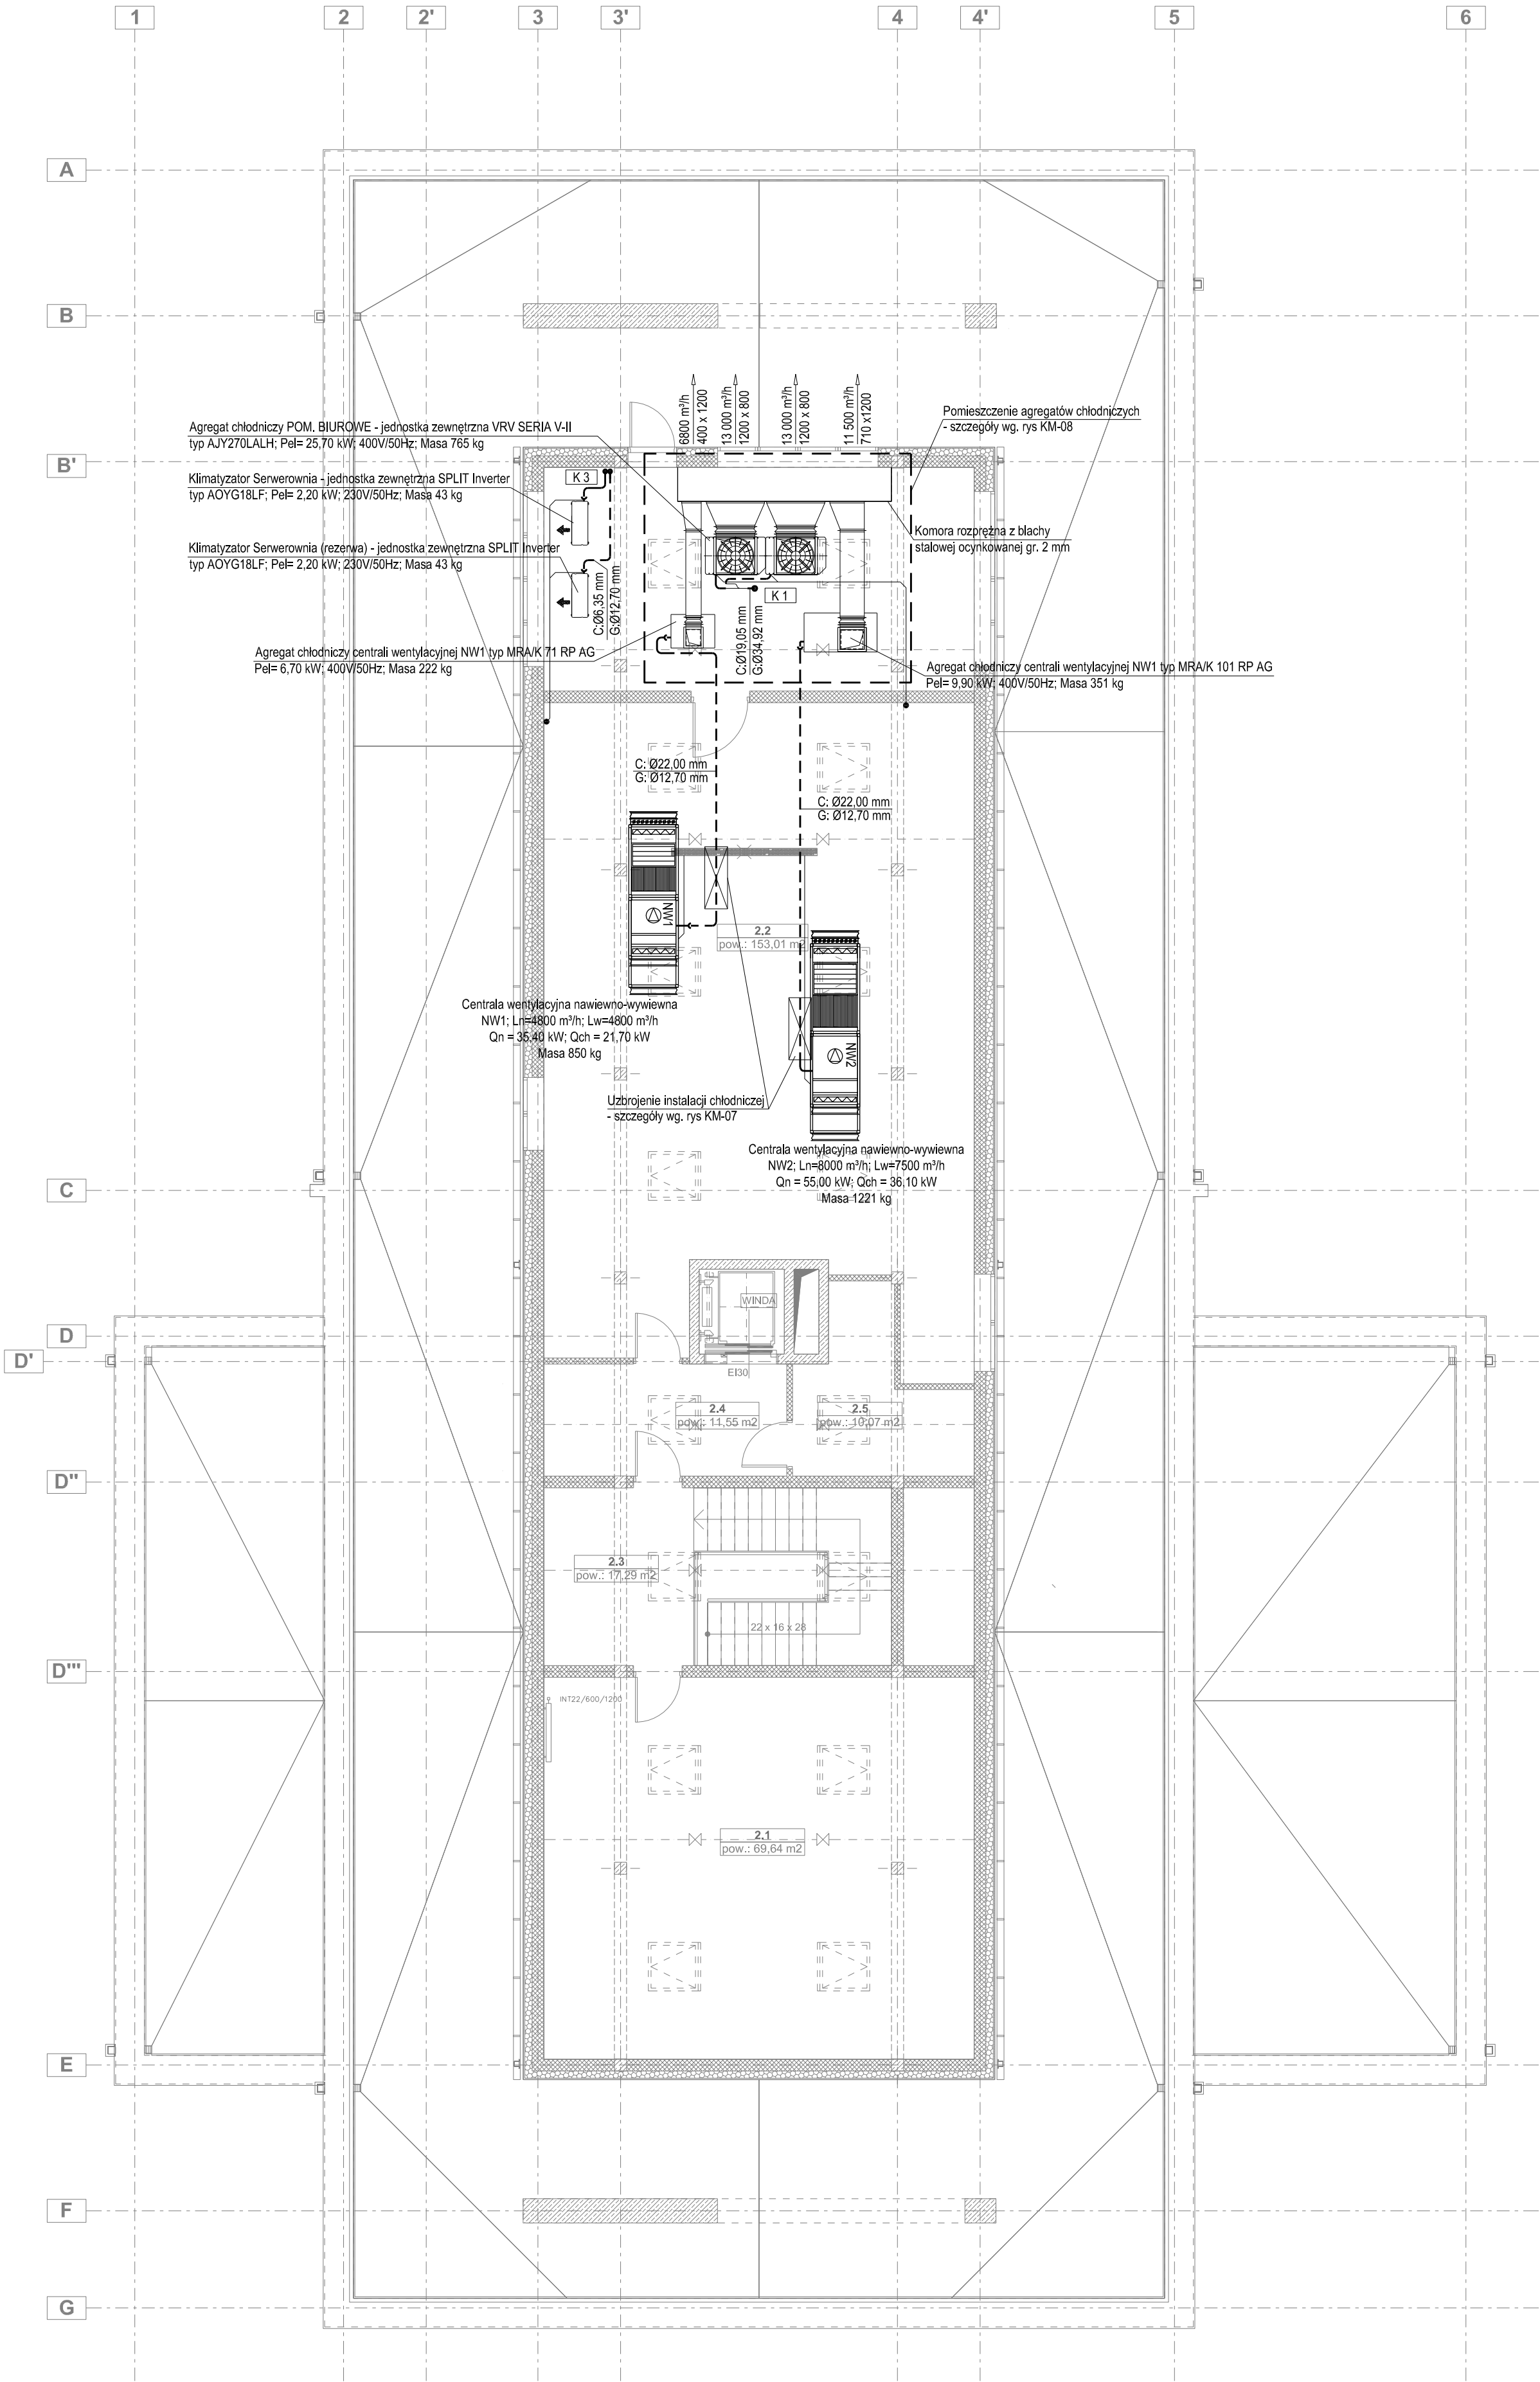

Zestawienie pomieszczeń w/g kondygnacji			
Kondygnacja	Nr.	Pomieszczenie	Zmlerzona Powierzchnia
Poddasze	2.1	klatka schodowa / korytarz	69,64 m2
	2.2	pomieszczenie techniczne	153,01 m2
	2.3	archiwum	17,29 m2
	2.4	korytarz	11,55 m2
	2.5	maszynownia	10,07 m2
Poddasze	razem		261,56 m2
Parter			747,94 m2
Piętro I			677,48 m2
Poddasze			261,56 m2
Dla wszystkich kondygn.	ogółem		1 686,98 m2

LEGENDA:

- Przewody instalacji chłodniczej - gaz/ciecz
- Przewody instalacji odprowadzania skroplin
- Pion instalacji chłodniczej
- Trójniki montażowe - typ UTR
- Średnice przewodów cieczowych [mm]
- Średnice przewodów gazowych [mm]
- Agregat chłodniczy klimatyzacji pomieszczeń
- Agregat chłodniczy centrali wentylacyjnych
- Jednostka zewnętrzna typ SPLIT - klimatyzacja serwerowni

PAWEŁ PUDEŁKO 38-400 Rymanów ul. Trańców 28 NIP: 684-209-93-98 email: p.pudelko@grupaarchitekci.pl tel: 698 691 698		Projektant: mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ nr upr. PDK/0071/PWOS/06		Tytuł rysunku: Instalacja chłodnicza (klimatyzacji) Rzut poddasza	
Zakaz: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz TOTOŚ mgr inż. Małgorzata OSTRÓWKA-BRACH		Stadium: Projekt Wykonawczy	
Adres: 38 - 480 Rymanów ul. Młkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15		Sprawdzający		Branża: SANITARNA	
Inwestor: Gmina Rymanów 38 - 480 Rymanów ul. Młkowskiego 14a		Data: Kwiecień 2012		Skala: 1:100	Nr rysunku: KM-03