


INSTALACJA C.O., C.T.W. - RZUT PODDASZA
SKALA 1:100

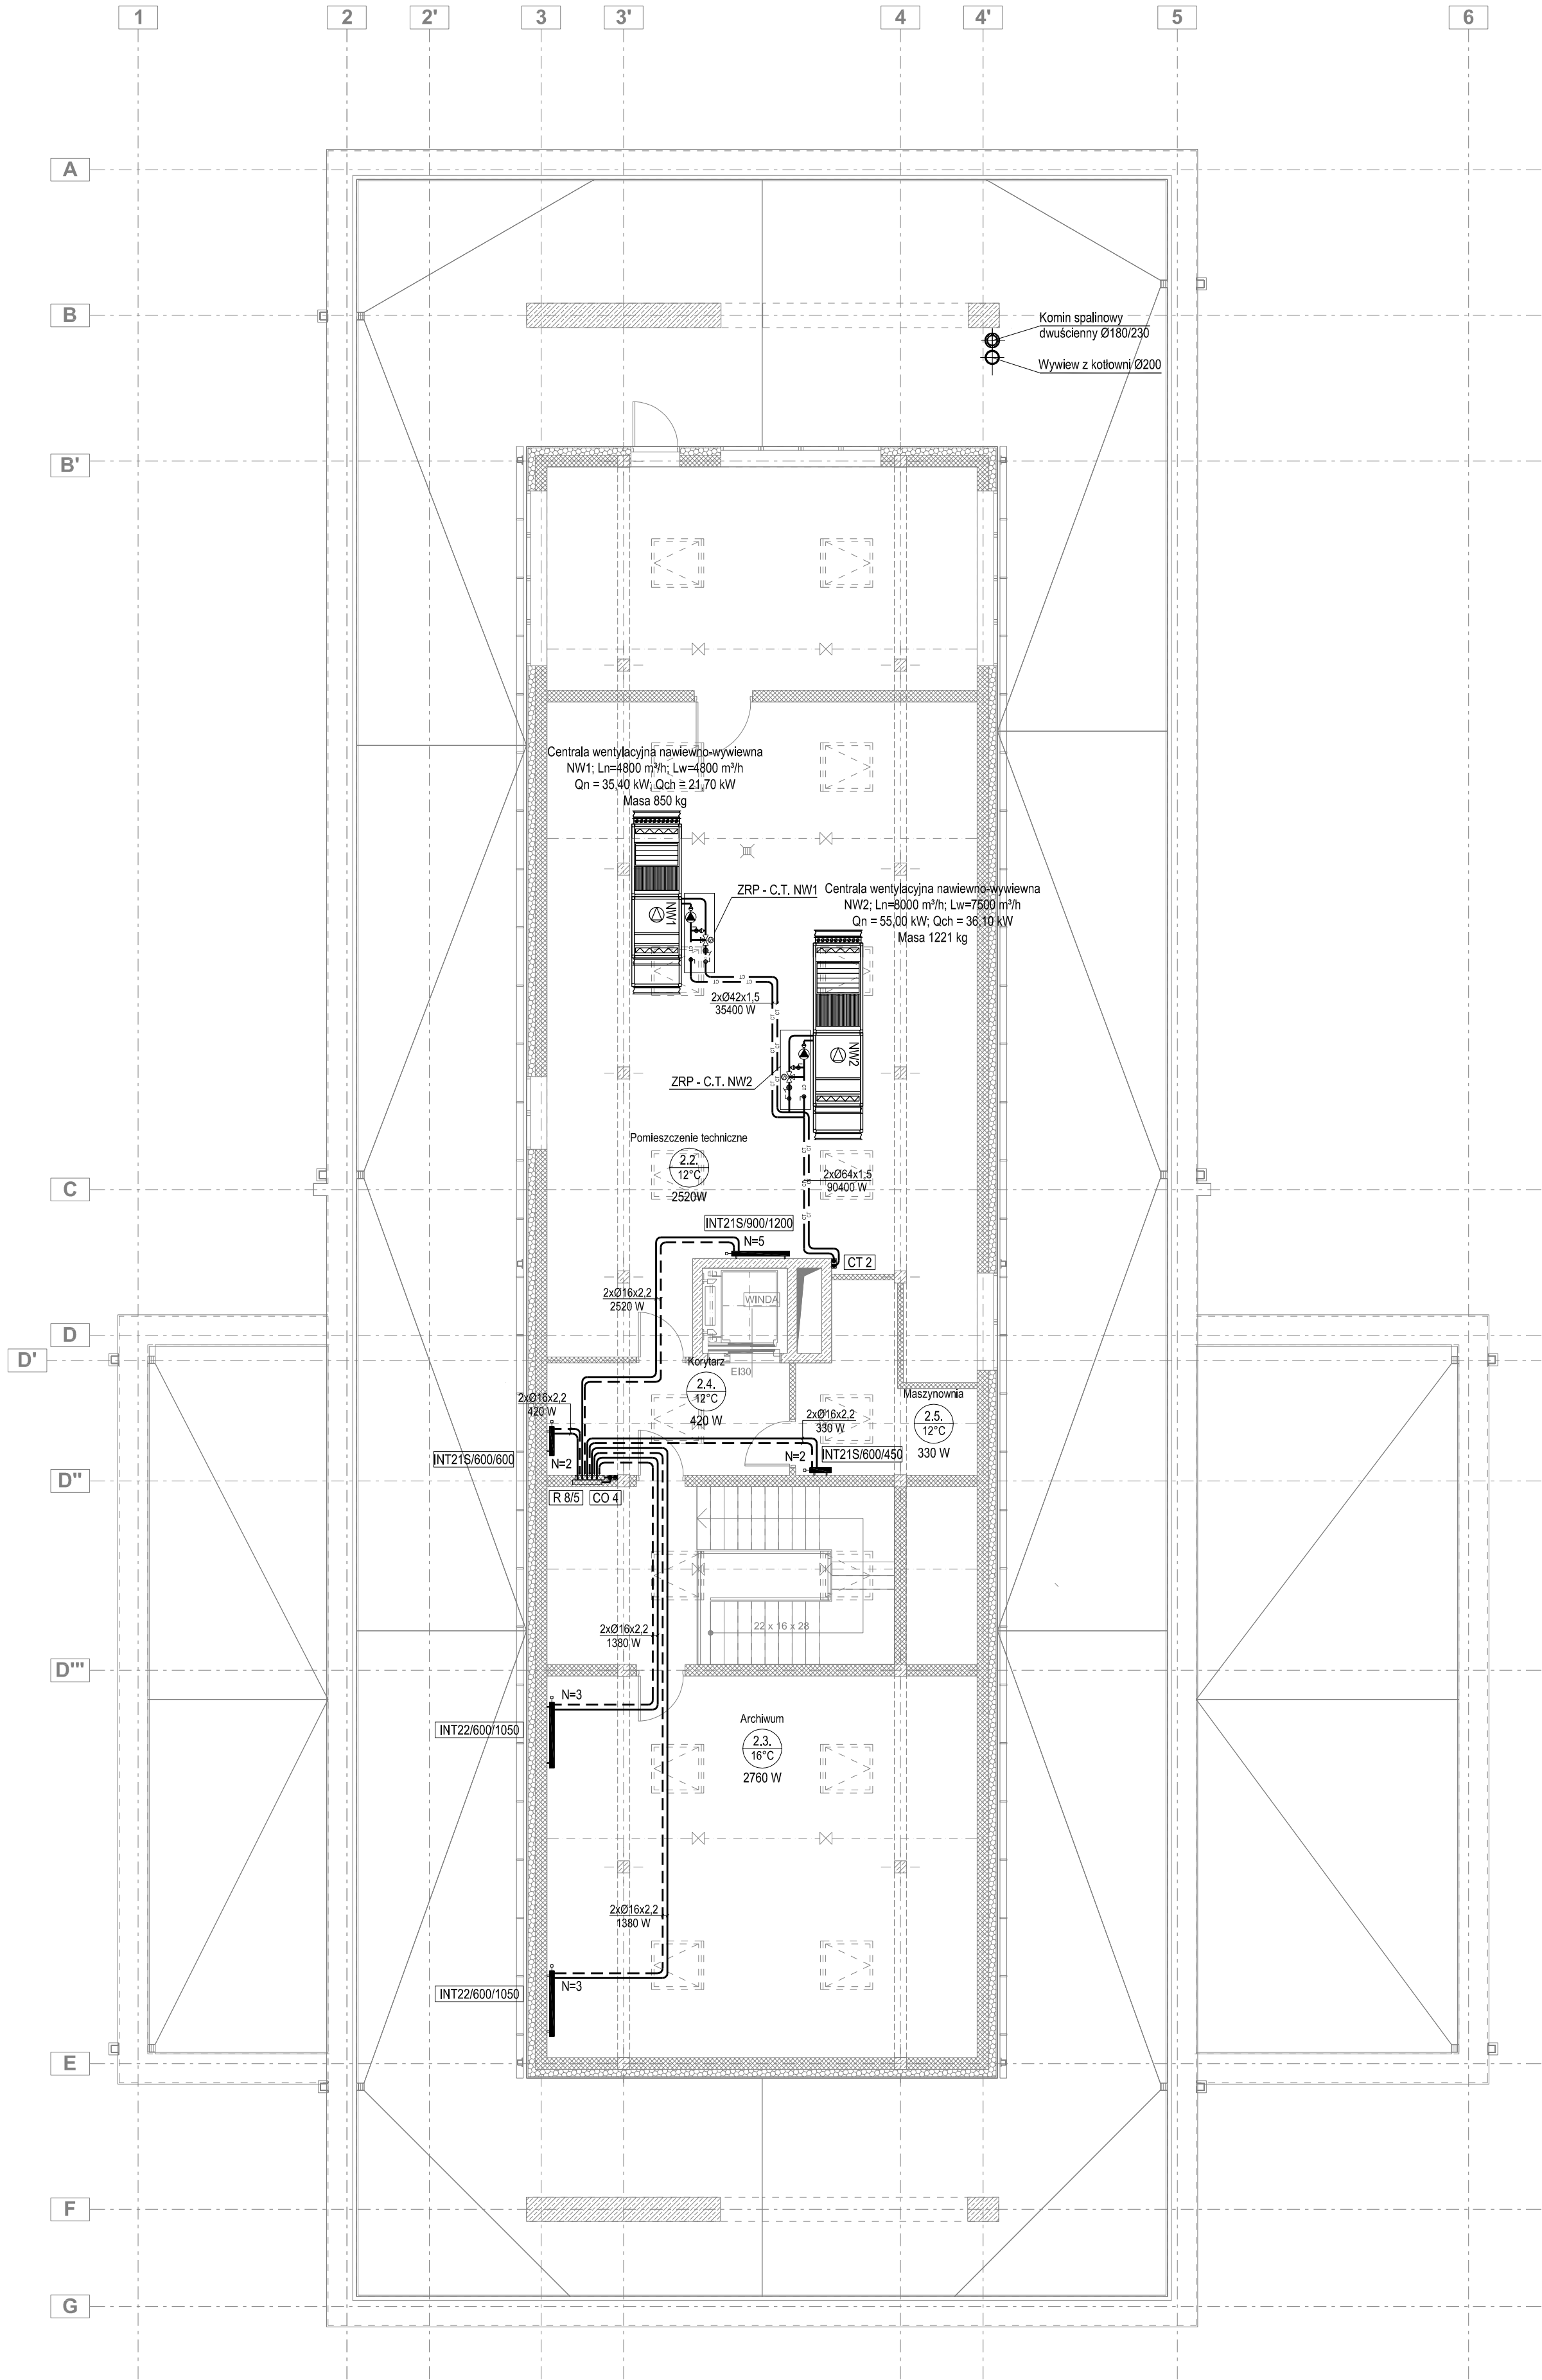

LEGENDA:

- CO 1 Plony instalacji c.o.
CT 1 Plony instalacji c.t.w.
R 2/6 Rozdzielacze grzejnikowe
Przewody instalacji c.o. od grzejników do rozdzielacza
Przewody instalacji c.o. z kotłowni do rozdzielacza
Przewody instalacji c.t.w.
INT11/600/750 Grzejnik płytowy dolnozasilany
RPD33/200/2000 Grzejnik płytowy dolnozasilany H= 200 mm - montaż na konsoli stojącej
KMP22/600/900 Grzejnik płytowy bocznozasilany
N=2,00 Nastawa zaworu termostaticznego
2xØ22x1,5 Średnice przewodów
8370 W Moc działki instalacji
Hol Nazwa pomieszczenia
0.2 Numer pomieszczenia
20°C Temperatura pomieszczenia
2680 W Zapotrzebowanie ciepła
Zespół pompowo - regulacyjny przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Rozdzielacz: R 8/5					
Typ: Rozdzielacz 1" z nypami do złączy alternatywnych 5-krotny + zawory odcinające DN25					
Ilość wyjść: 5					
Typ szafki: Szafka do zabudowy podtynkowej 5-8 sekcji 530/705-805/110-160 mm					
θz = 75 [°C]					
θp = 55 [°C]					
Nr	Typ	Pomieszczenie	Opis	Średnica	Nastawa
1	Grzejnik INT21S/600/600	2.4	Korytarz	16 x 2.2	2
2	Grzejnik INT21S/900/1200	2.2	Pomieszczenie techniczne	16 x 2.2	5
3	Grzejnik INT21S/600/450	2.5	Maszynownia	16 x 2.2	2
4	Grzejnik INT22/600/1050	2.3	Archiwum	16 x 2.2	3
5	Grzejnik INT22/600/1050	2.3	Archiwum	16 x 2.2	3

Opis: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		Projektant: mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ nr upr. PDK/0071/PWOS/06	Podpis:	Treść rysunku: Instalacja c.o., c.t.w. Rzut poddasza	
Adres: 38 - 480 Rymanów ul. Młkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15		Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz TOTOŚ mgr inż. Małgorzata OSTRÓWKA-BRACH	Podpis:	Stadium: Projekt Wykonawczy	
Inwestor: Gmina Rymanów 38 - 480 Rymanów ul. Młkowskiego 14a		Sprawdzający	Podpis:	Branża: SANITARNA	
				Data: Kwiecień 2012	Nr rysunku: CO-05