


INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN - RZUT PIĘTRA
SKALA 1:100

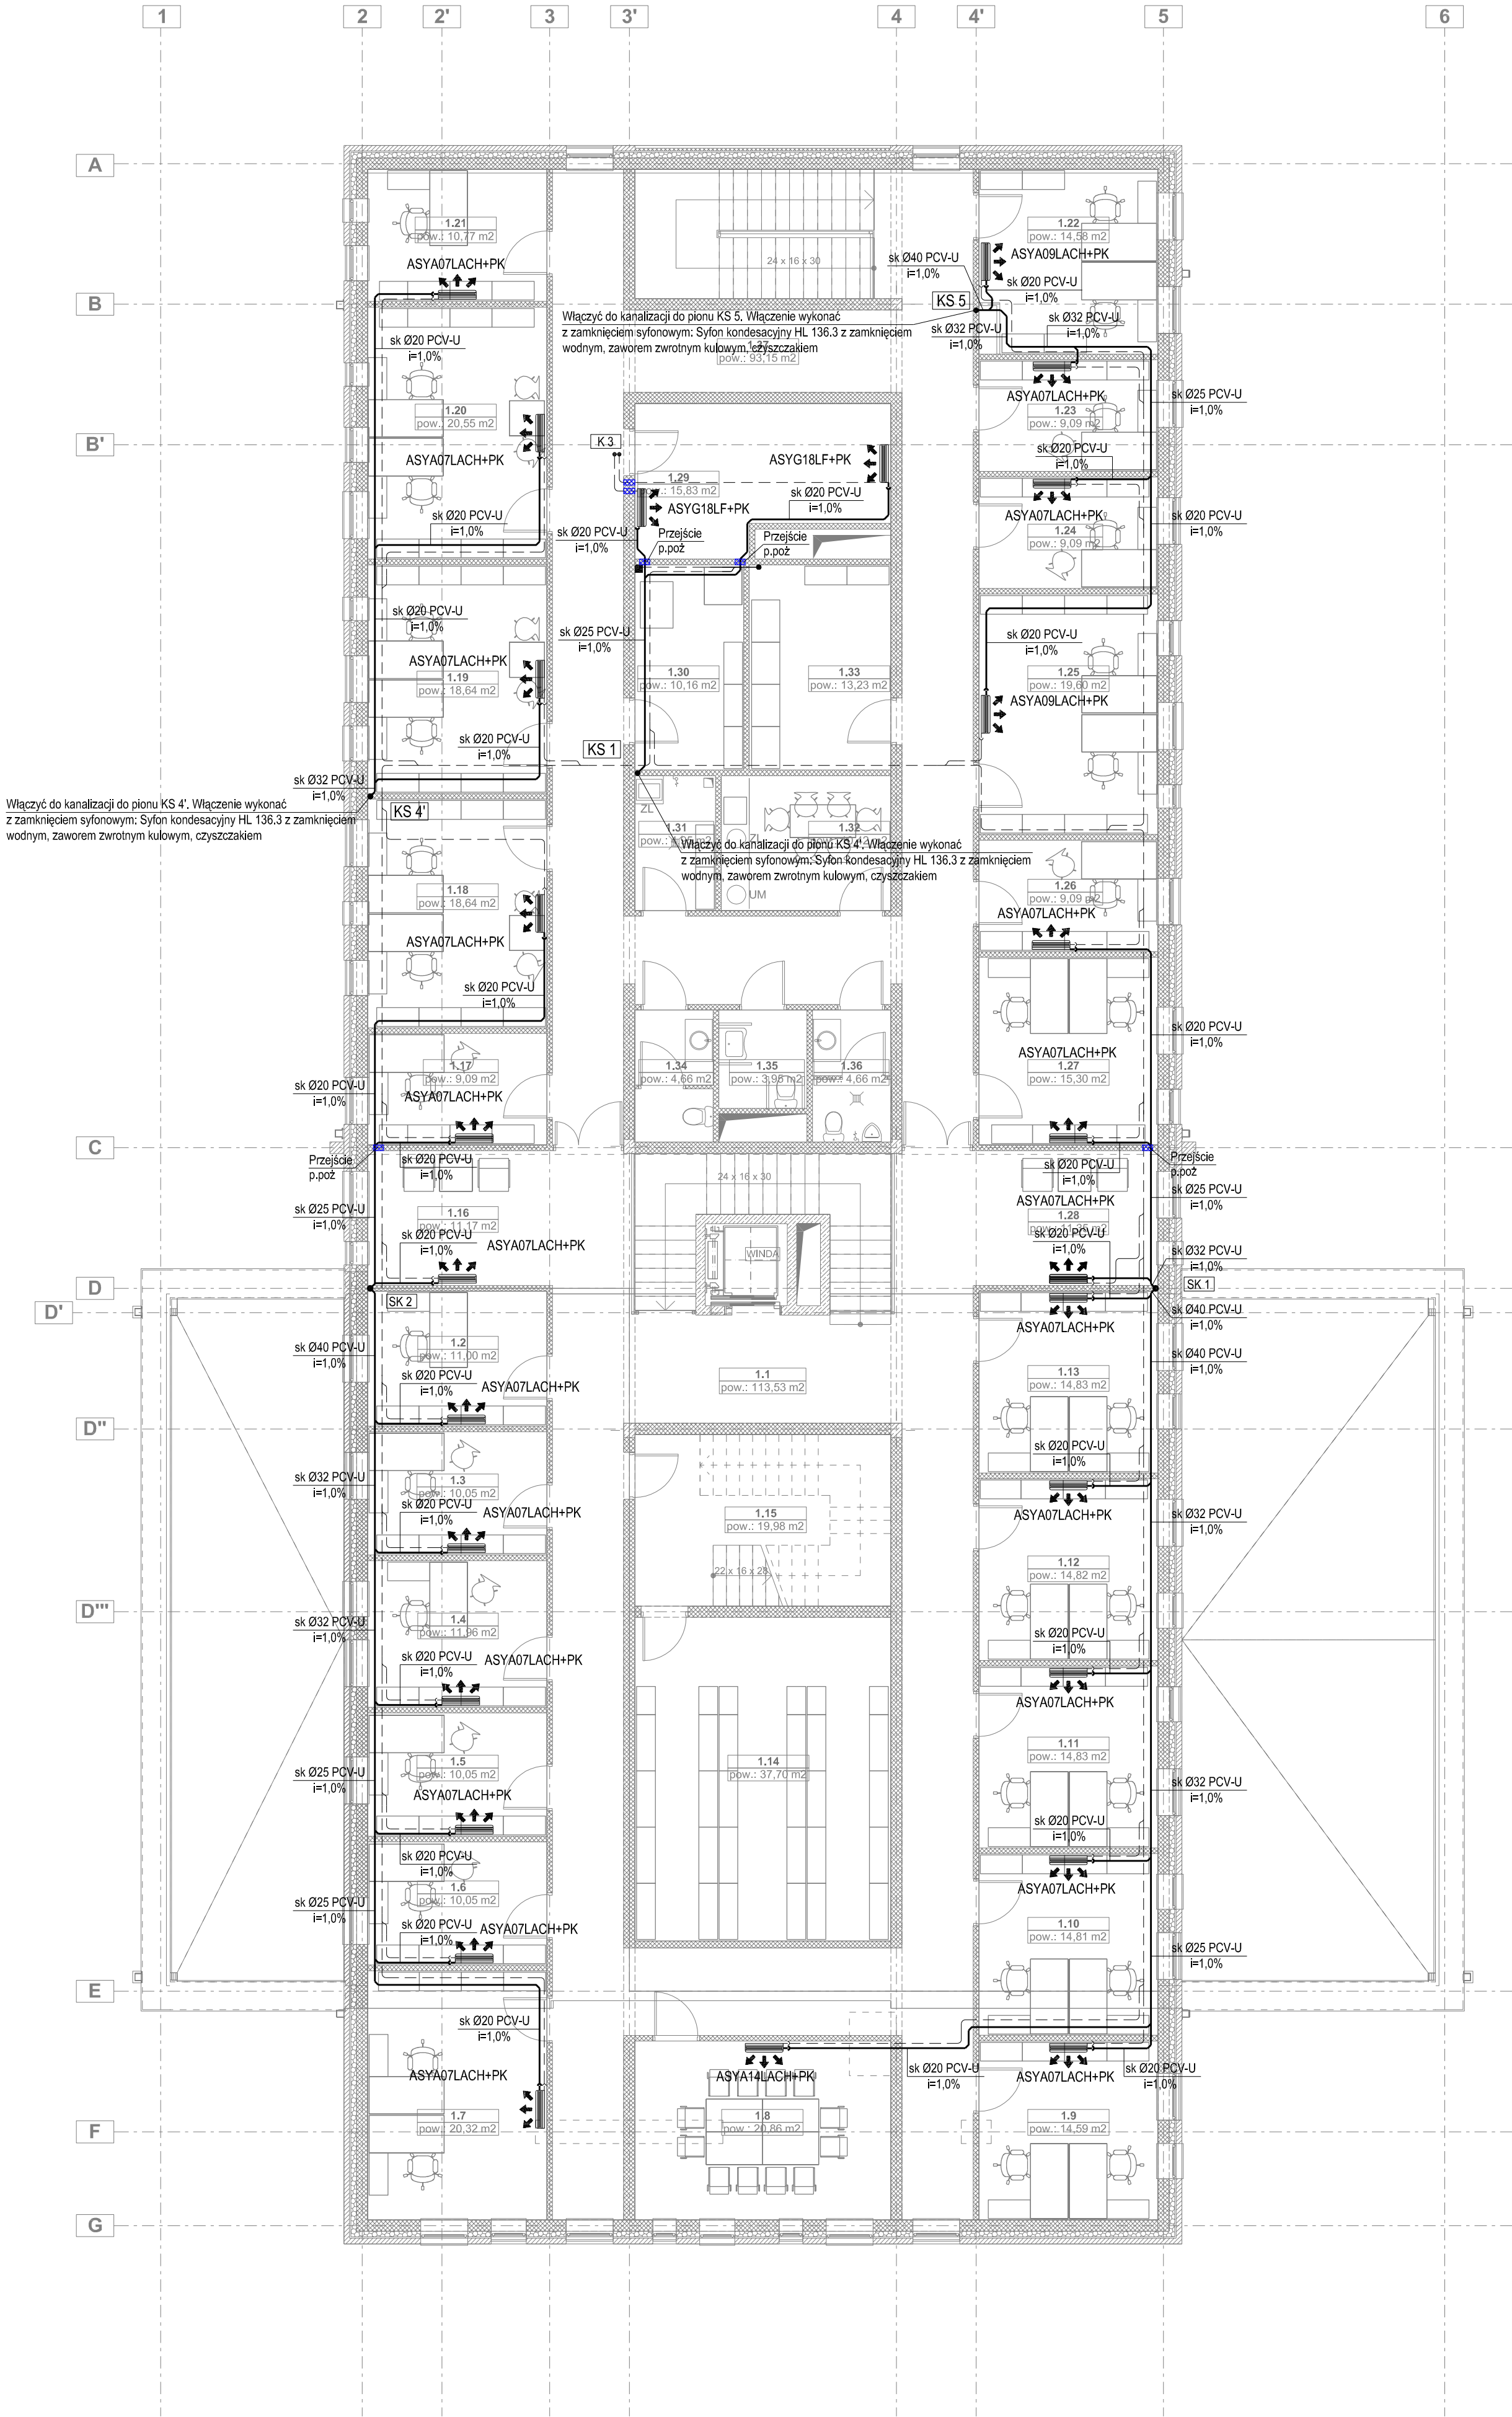

Zestawienie pomieszczeń w/g kondygnacji			
Kondygnacja	Nr.	Pomieszczenie	Zmierzona Powierzchnia
Piętro I	1.1	korytarz	113,53 m2
	1.2	obsługa informatyczna	11,00 m2
	1.3	kontrola zewnętrzna	10,05 m2
	1.4	kontrola wewnętrzna	11,96 m2
	1.5	rzecznik ochrony informacji	10,05 m2
	1.6	kierownik referatu finansów	10,05 m2
	1.7	referat finansów	20,32 m2
	1.8	rezerwa lokalowa	20,86 m2
	1.9	referat finansów	14,59 m2
	1.10	referat finansów	14,81 m2
	1.11	referat finansów	14,83 m2
	1.12	referat finansów	14,82 m2
	1.13	referat finansów	14,83 m2
	1.14	archiwum	37,70 m2
	1.15	klatka schodowa	20,11 m2
	1.16	rezerwa lokalowa	11,17 m2
	1.17	kierownik referatu INW	9,09 m2
Piętro I	1.18	referat INW	18,64 m2
	1.19	referat INW	18,64 m2
	1.20	referat INW	20,55 m2
	1.21	komp. urządzenia sieciowe	10,77 m2
	1.22	referat ORG	14,58 m2
	1.23	kierownik referatu ORG	9,09 m2
	1.24	kierownik referatu OZK	9,09 m2
	1.25	referat OZK	19,60 m2
	1.26	kierownik referatu ROŚ	9,09 m2
	1.27	referat ROŚ	15,30 m2
	1.28	rezerwa lokalowa	11,35 m2
	1.29	serwerownia	15,83 m2
	1.30	pomieszczenie ksero	10,16 m2
	1.31	pomieszczenie gospodarcze	4,95 m2
	1.32	pomieszczenie socjalne	10,42 m2
	1.33	kancelaria tajna	13,23 m2
Piętro I	1.34	WC damskie	4,66 m2
	1.35	WC os. niepełnosprawnych	3,95 m2
	1.36	WC męskie	4,66 m2
	1.37	korytarz	93,15 m2
	razem		677,48 m2
Parter			747,94 m2
Piętro I			677,82 m2
Poddasze			261,56 m2
Dla wszystkich kondygn.	ogółem		1 686,98 m2

LEGENDA:

----- Przewody instalacji chłodniczej - gaz/olecz

----- Przewody instalacji odprowadzania skroplin

[SK 1] • Pion instalacji odprowadzenia skroplin

AS YA07LACH + PK Jednostka wewnętrzna ścienna + pompa skroplin

sk Ø20 PCV-U Średnice przewodów [mm]

≡1.0% Spadek przewodów [%]