


UKŁAD TN-C
Ochrona od porażenia :
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

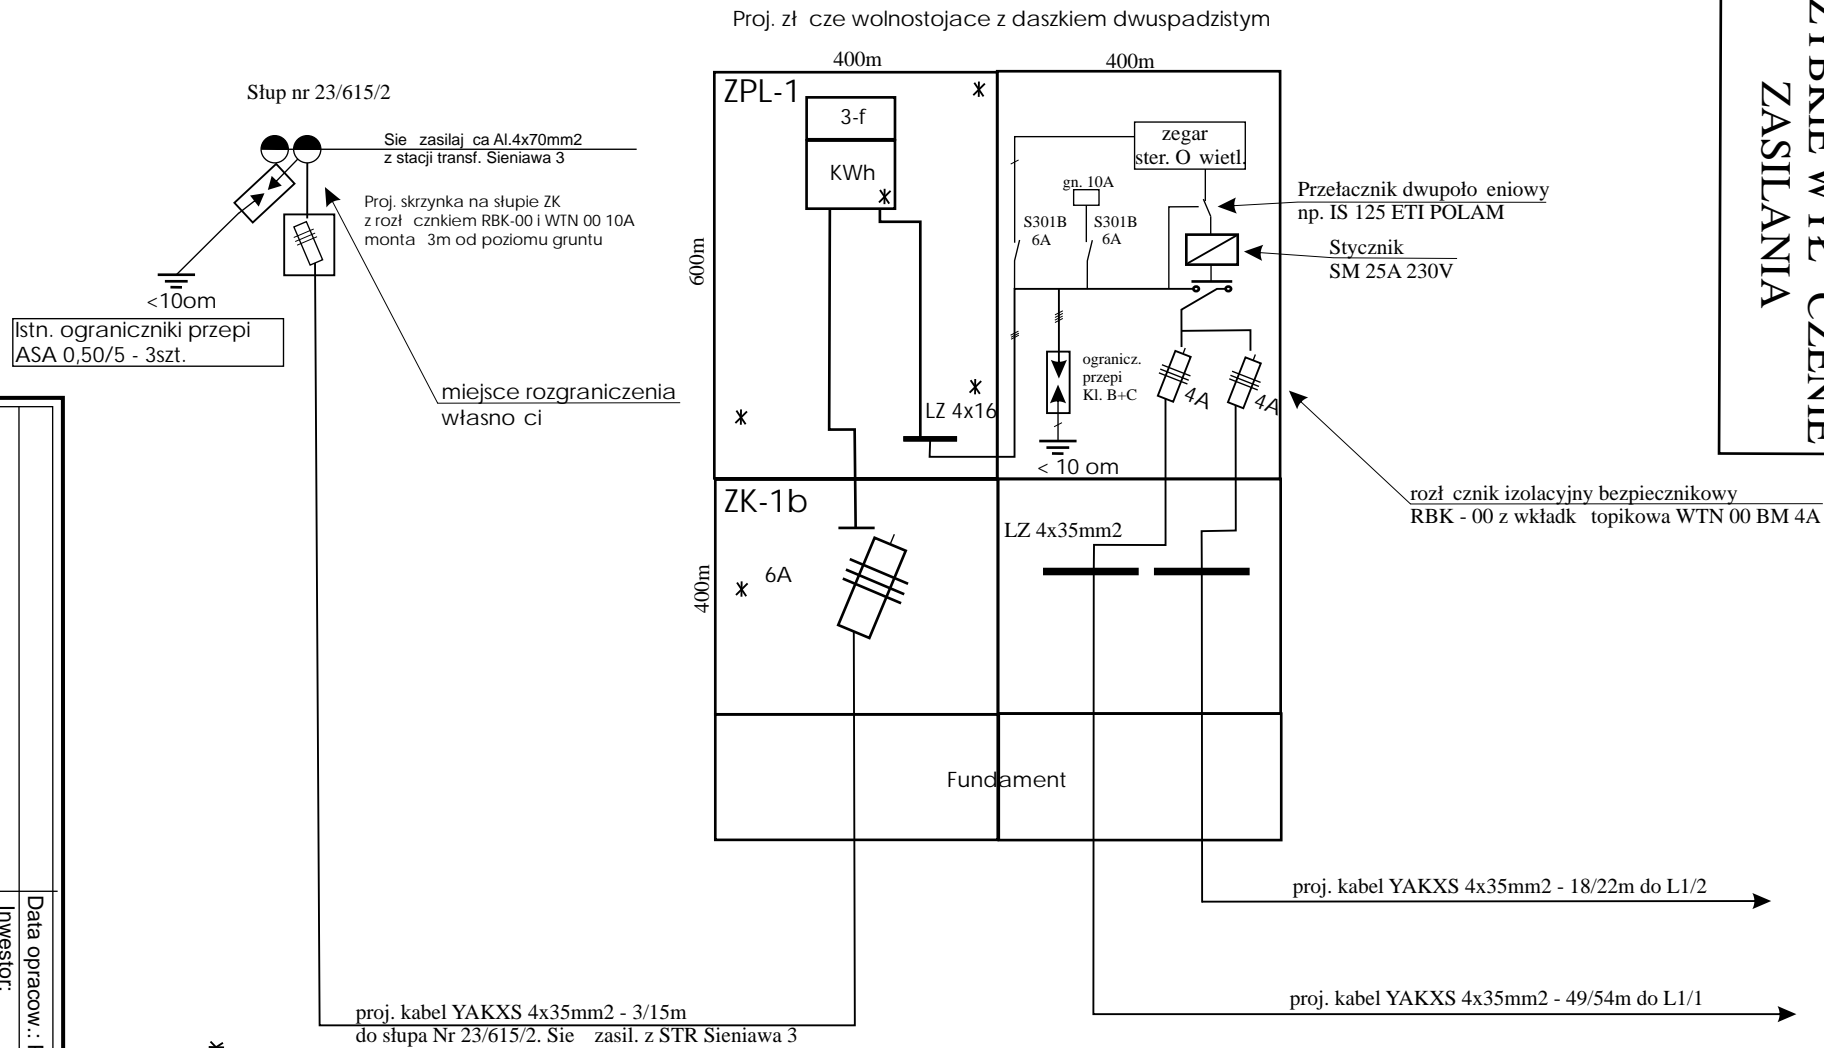

* - miejsca plombowane przez RE

Rys. 3

	Data opracow.: Pa dziernik 2015
Schemat rozwini ty szafy SO-31 w Sieniawie ul..Kwiatowa dz. nr ewid.821/4	Investor: Gmina Rymanów ul.Miłkowskiego 14a 38-480 Rymanów
	Projektował: