

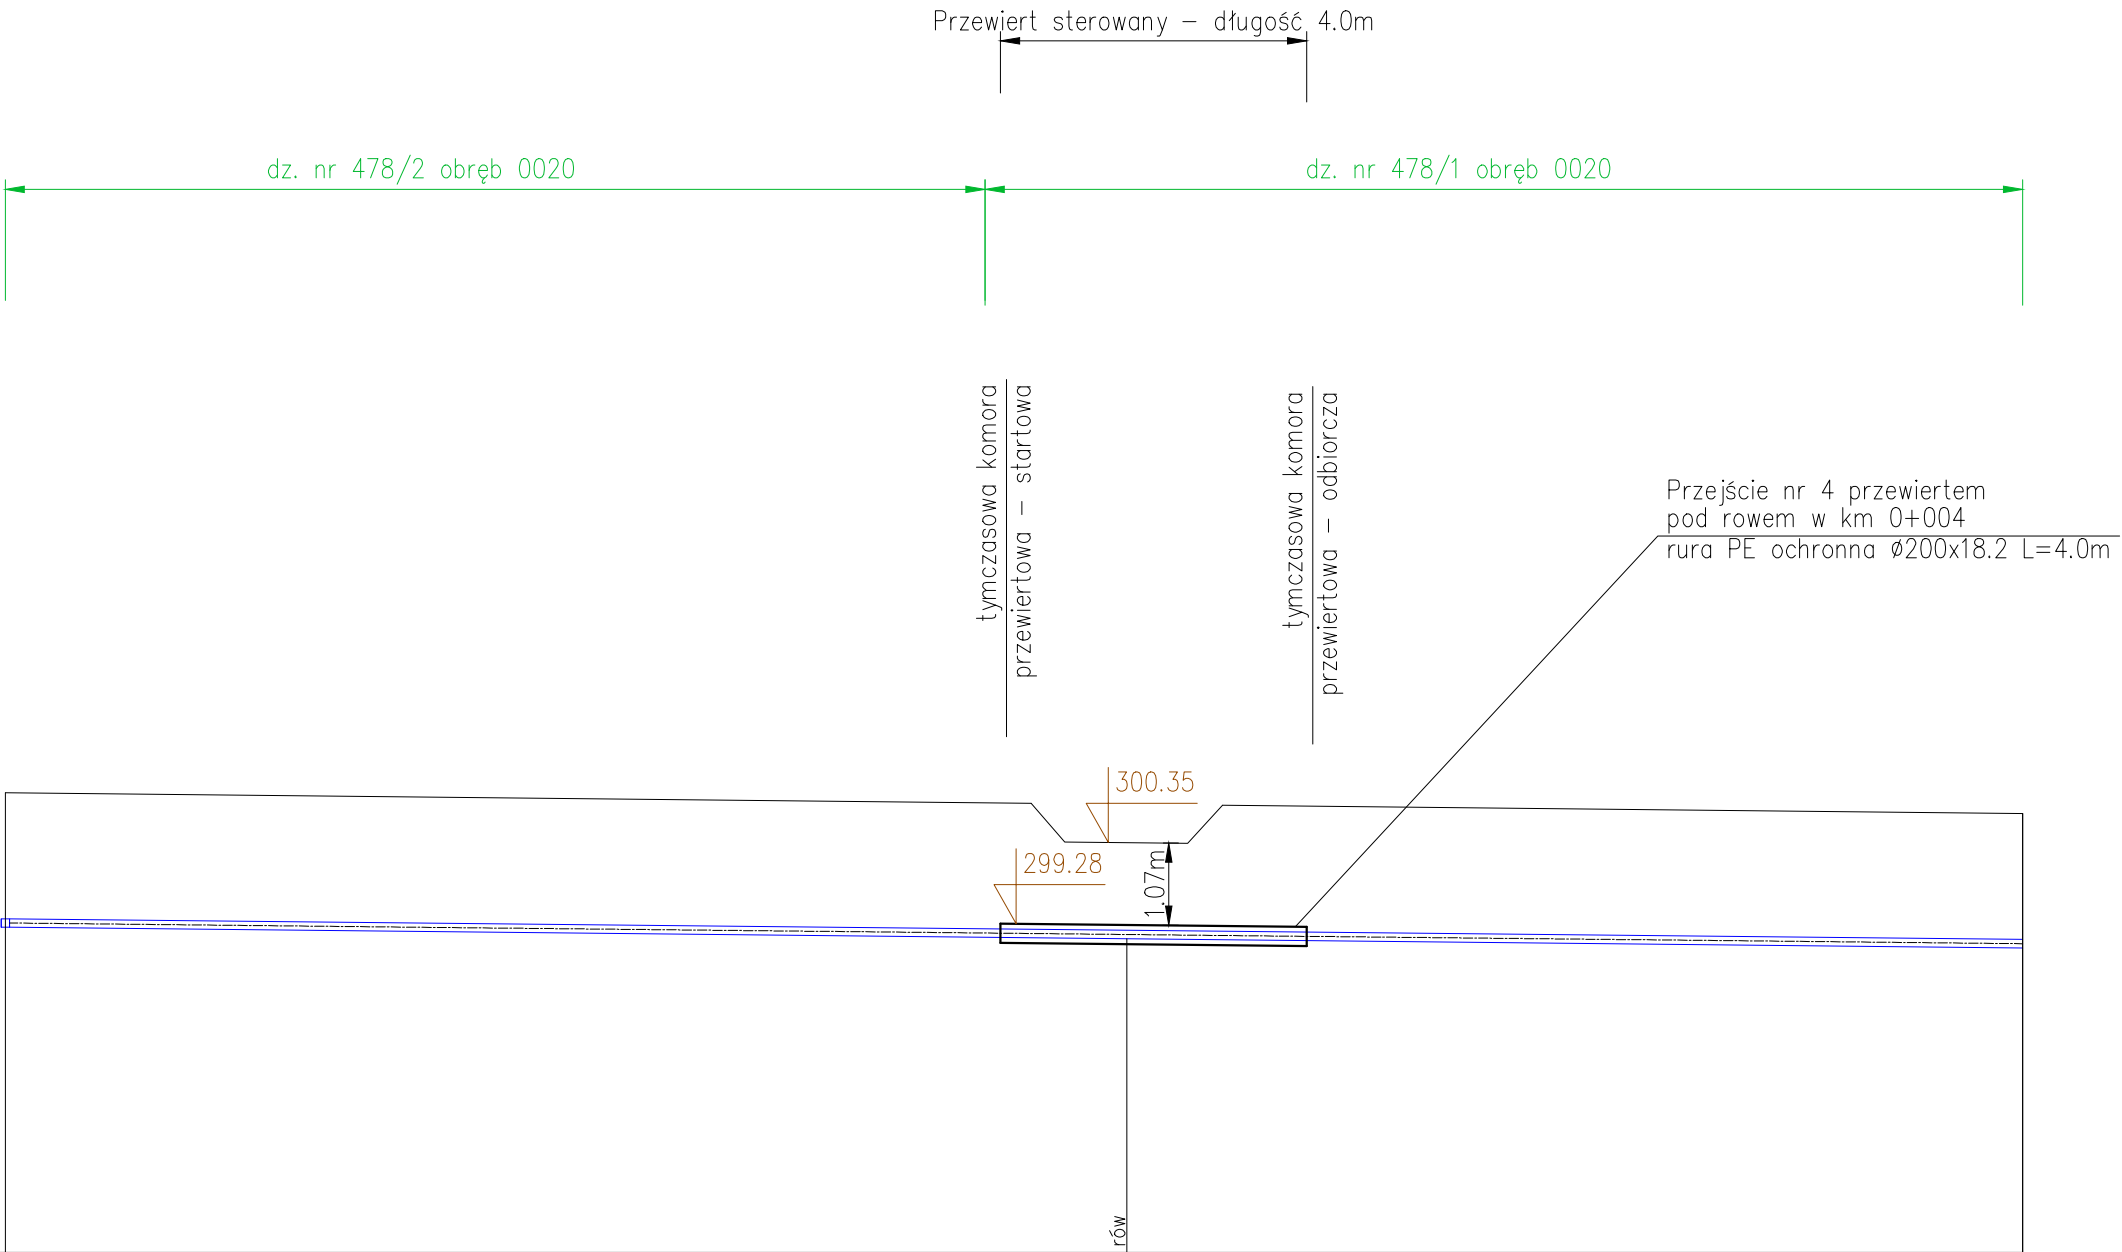


OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 295.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	301.00	300.70
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	299.25	298.94
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	1.75	1.75
SPADKI, DŁUGOŚCI	1%	26.34
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 SDR17 PN10 Ø110 L=26.34m	
ODLEGŁOŚCI	0.00	26.34
HEKTOMETRY		



SCHEMAT
UKŁOŻENIA RURY PRZEWODOWEJ W RURZE OCHRONNEJ



Inwestor: <div>Gmina Rymanów ul. Miłkowskiego 14a, 38–480 Rymanów</div>		Wykonawca: <div>Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji "mkm PERFECT" sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 1, 30–363 Kraków</div>		
Nazwa opracowania: <div>"Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w msc. Wróblík Królewski"</div>				
Adres obiektu:	Miejscowość: Wróblík Królewski	Gmina: Rymanów	Powiat: króśnieński	Województwo: podkarpackie
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY			
Branża:	WODOCIĄGOWA			
Projektant:	mgr inż. Romuald Żywno UAN–Upr. 471/87 Specjalność inst.–inż. w zakresie sieci wod–kan			
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Kożuch BPP Upr 31/83 Specjalność instalacyjno–inżynieryjna			
Nazwa rysunku:	Przejście nr 4 przewiertem pod rowem "3" w obrębie działki nr ew. 478/1 w km 0+004			Nr rys: 5.4
				Skala: 1:100/100
czerwiec 2017				