

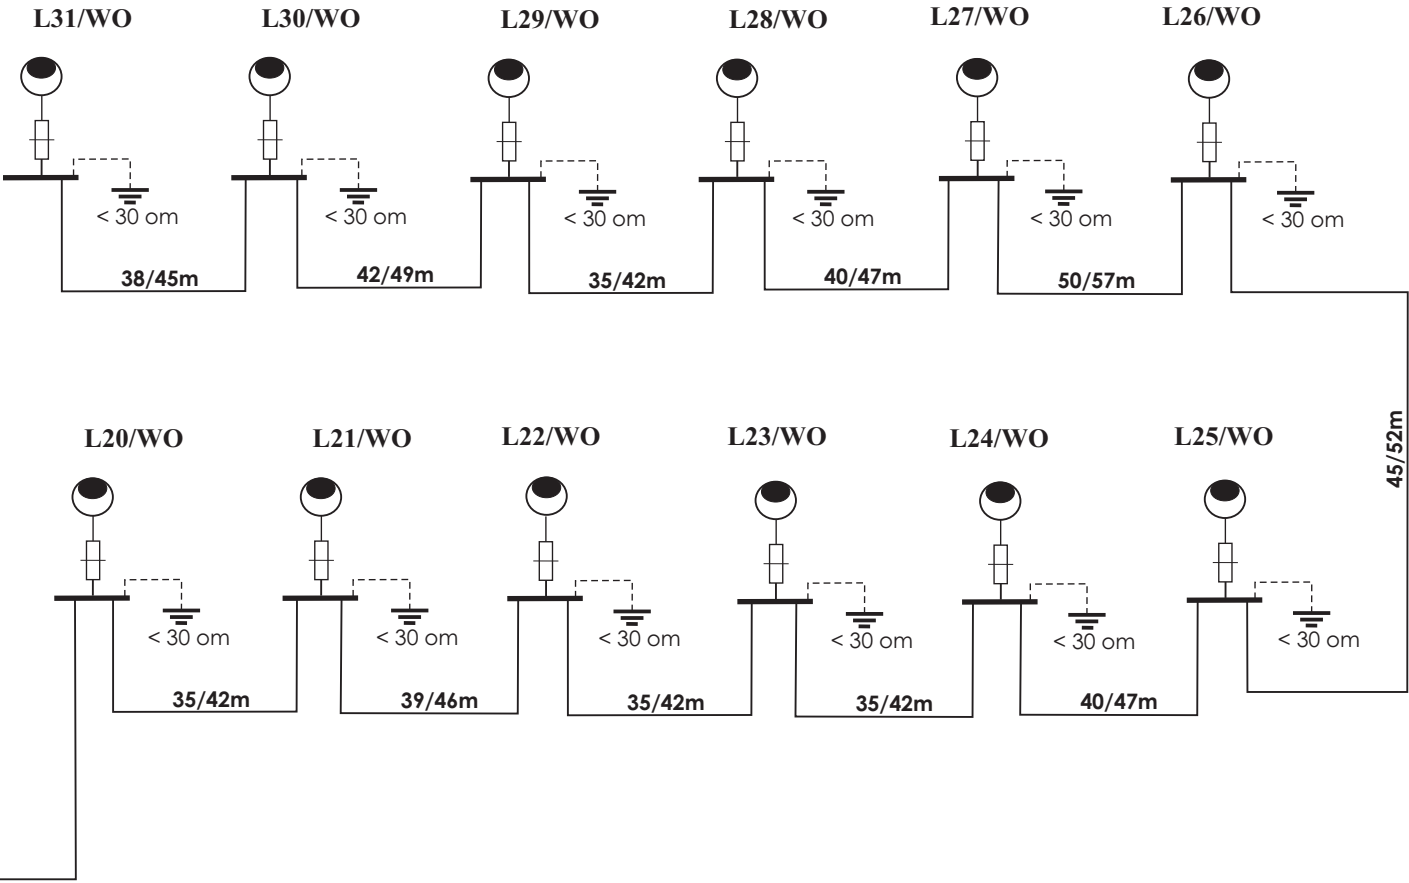


UKŁAD TN-C
Ochrona od porażeń:
SZYBKE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

Projektowane oświetlenie według odrębnego opracowania

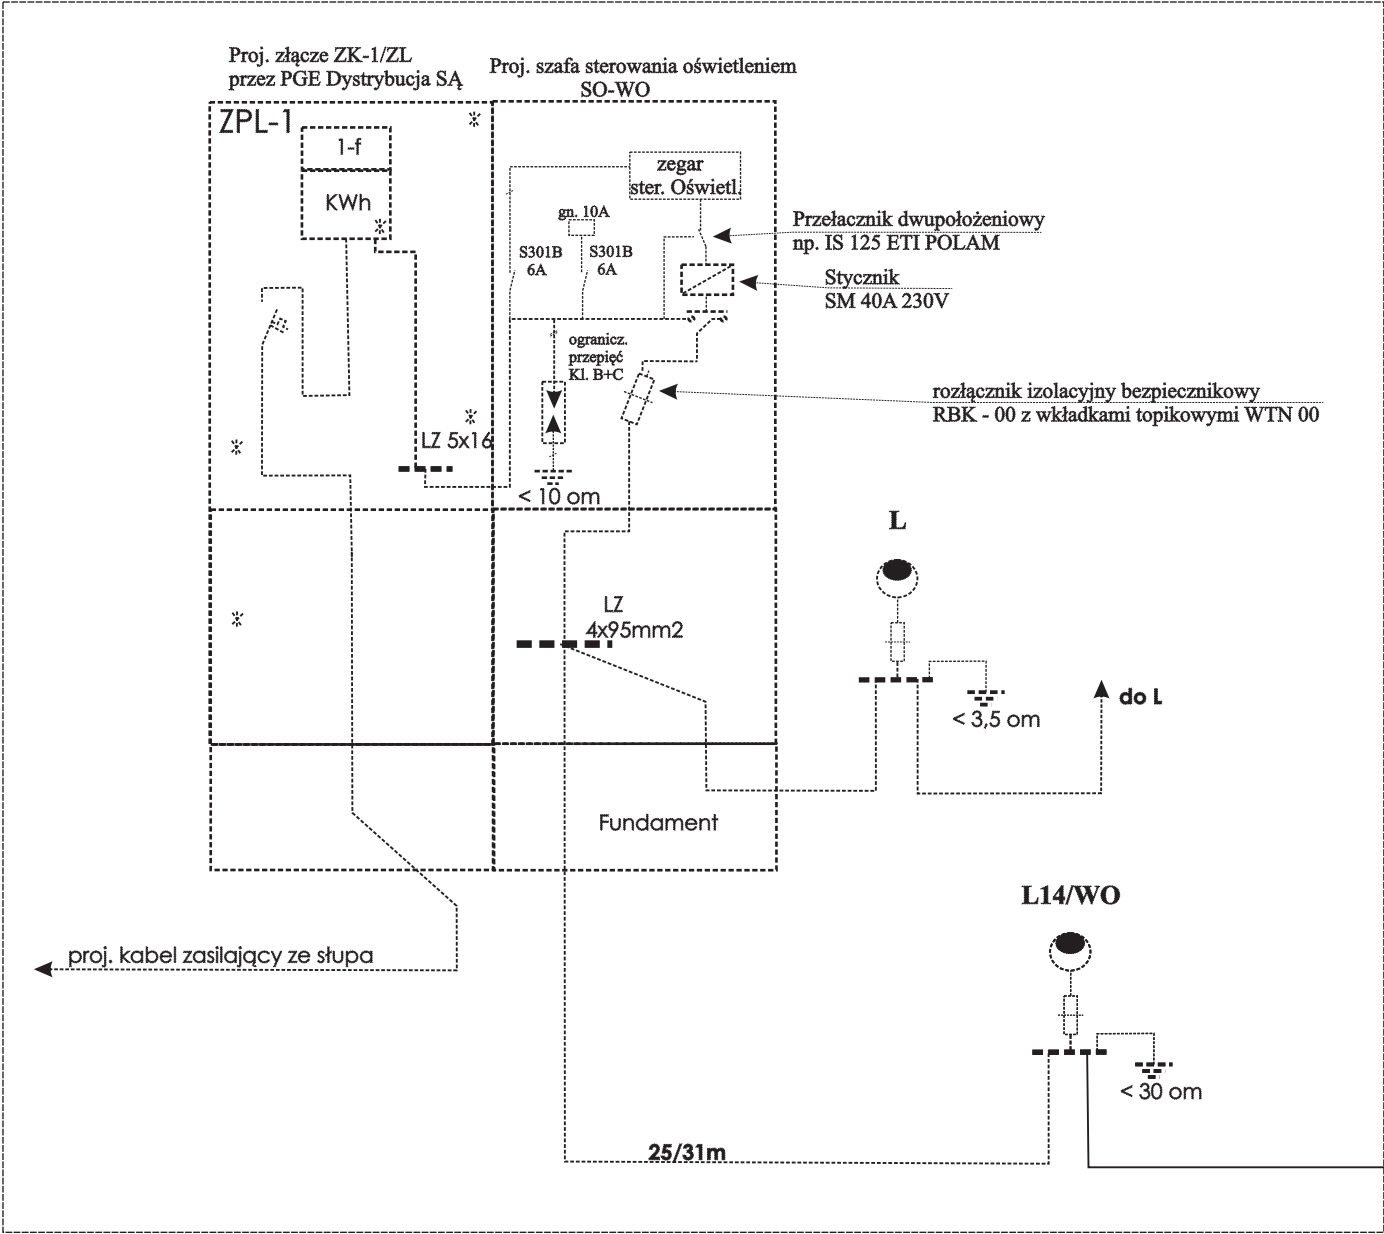

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 553m

Rys. 3

	Data opracowania: Sierpień 2020
Schemat rozwinięty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimkówka ul..Zdrojowa dz. nr 4098/1	Inwestor: Gmina Rymanów ul..Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanów
	Projektował: