


## UKŁAD TT Ochrona od porażeń: **SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

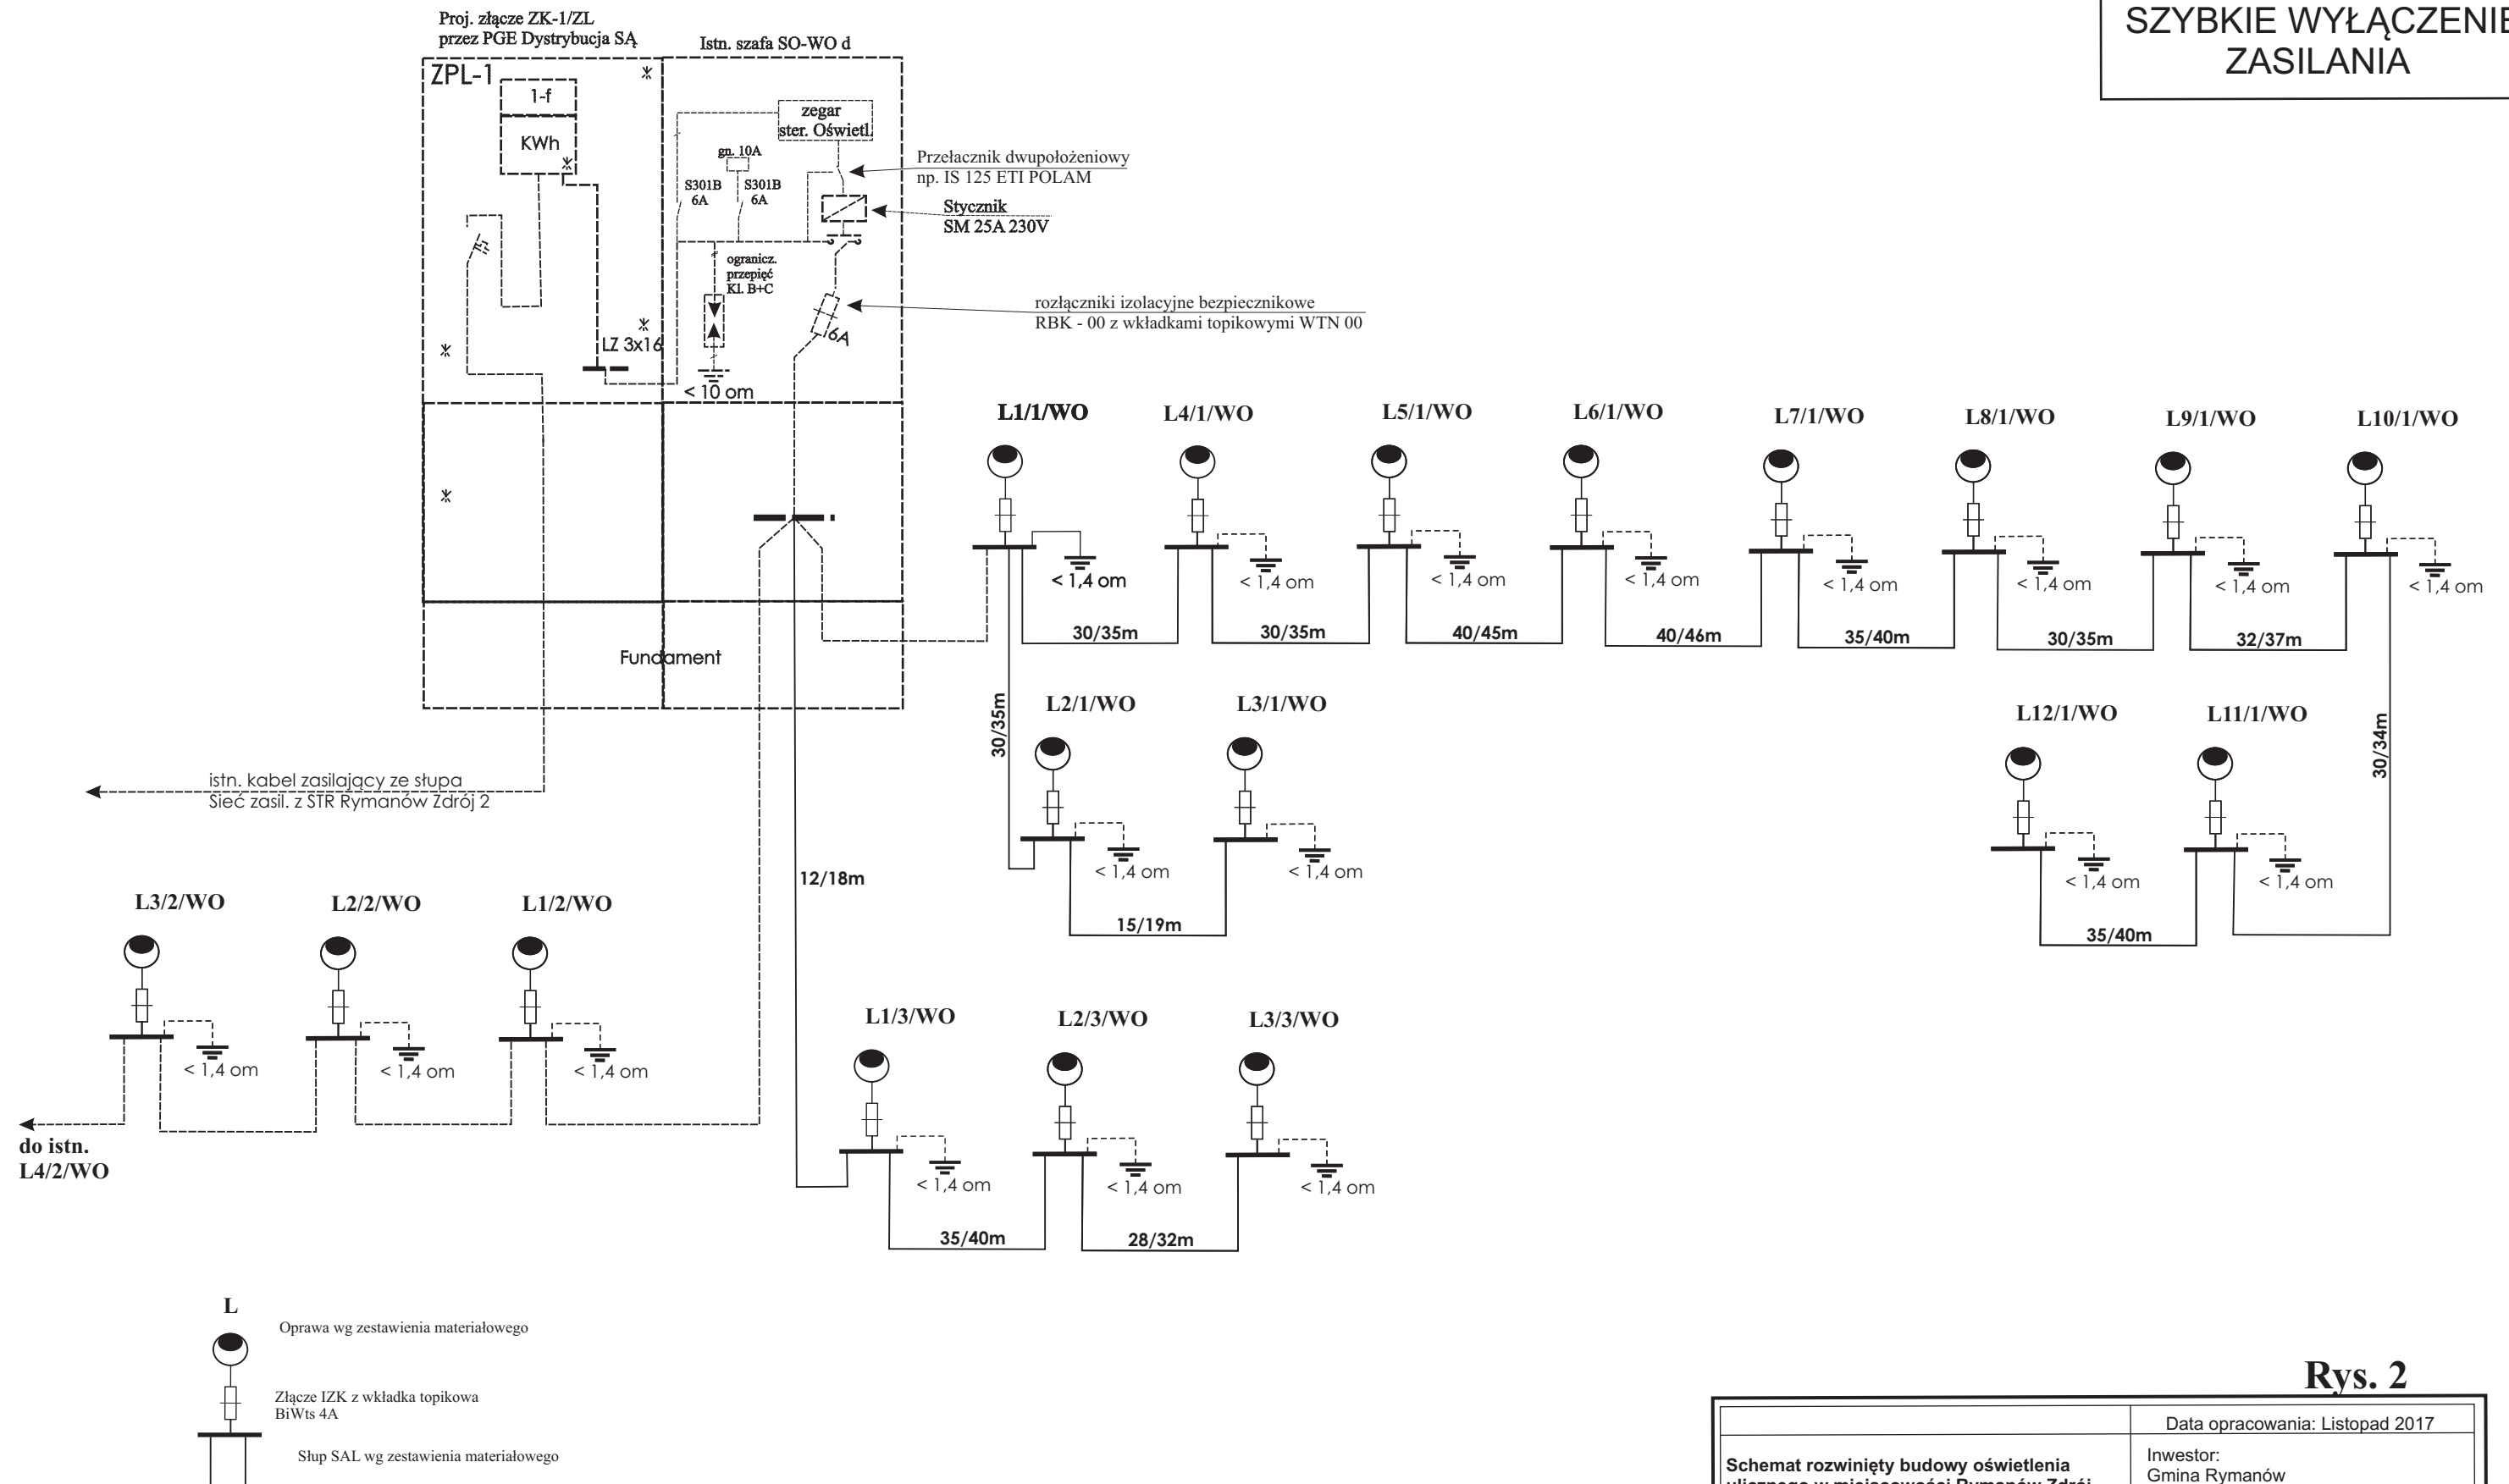

## Rys. 2

	Data opracowania: Listopad 2017
<b>Schemat rozwinięty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rymanów Zdrój ul.PCK</b>	Inwestor: Gmina Rymanów ul..Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanów
	Projektował:

**Projektowany kabel YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> - 491m**