


UKŁAD TN-C
Ochrona od porażeń:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

Projektowane oświetlenie w pasie drogi wojewódzkiej od km. 29+206 do 30+707 strona prawa

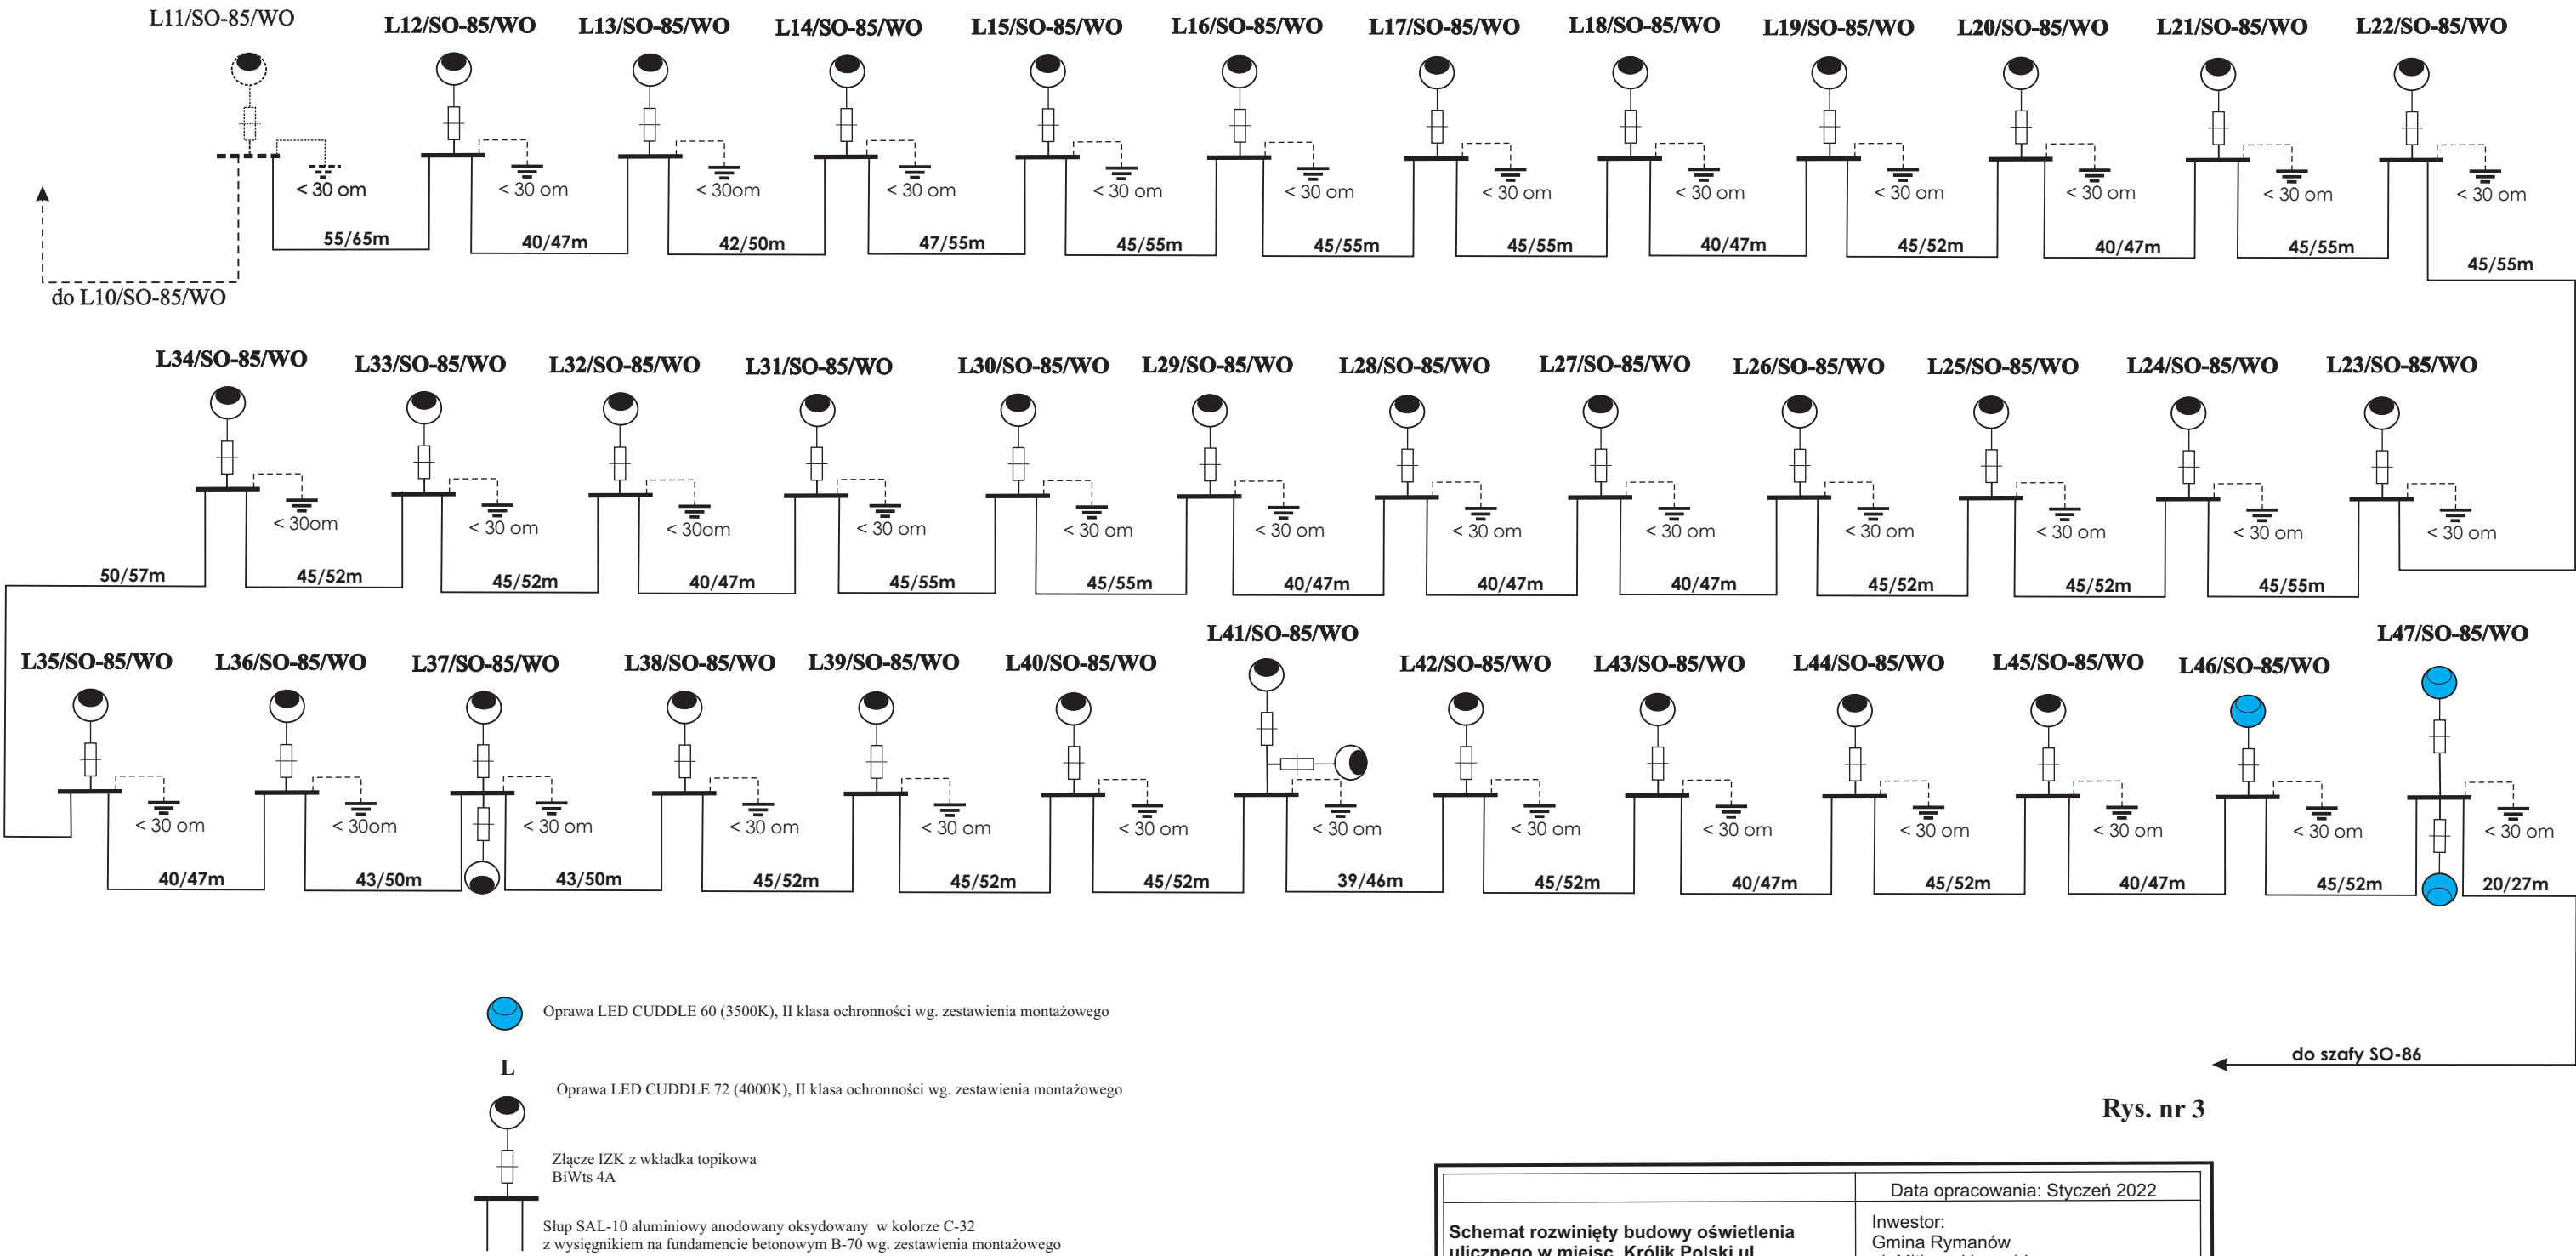

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 1594/1879m

Rys. nr 3

	Data opracowania: Styczeń 2022
Schemat rozwinięty budowy oświetlenia ulicznego w miejsc. Królik Polski ul. Bieszczadzka - DW nr 887	Inwestor: Gmina Rymanów ul..Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanów Projektował: